

## Installationshandbuch LUFT/WASSERIWÄRMEPUMPENIAUßENGERÄT

WH-WXG20ME8, WH-WXG25ME8, WH-WXG30ME8



enthält und verwendet das Kältemittel R290.

DIESES PRODUKT DARF NUR VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL INSTALLIERT ODER GEWARTET WERDEN.

Beachten Sie nationale, bundesstaatliche, regionale und lokale Gesetze, Verordnungen, Richtlinien sowie Installations- und Bedienungsanleitungen, bevor dieses Produkt installiert, gewartet und/oder repariert wird.

## Für die Montage erforderliche Werkzeuge

- Kreuzschlitz-
- Schraubendreher
- Wasserwaage 3 Elektrische Bohrmaschine,
- Kernlochhohrer
- Sechskantschlüssel (4 mm)
- Schraubenschlüssel
- Rohrschneider Reibahle
- Ŕ Messer
- Lecksuchgerät Bandmaß

- Thermometer
- Megohmmeter
- 13 Multimeter Drehmomentschlüssel
- 15 Handschuhe
- zur Reparatur am Kältemittelkreislauf
- Vakuumpumpe
- Manometerstation Absaugmaschine
- Absaugzylinder
- Drehmoment
- Kreuzschlitzschraubendreher

Erklärung der Symbole auf dem Innen- bzw. dem Außengerät.


Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät ein brennbares Kältemittel mit der Sicherheitsgruppe A3 nach ISO 817 verwendet. Falls das Kältemittel VORSICHT austritt und in Berührung mit einer externen Zündquelle kommt, besteht die Möglichkeit eines Brandes oder einer Explosion Dieses Symbol weist darauf hin, dass die **ACHTUNG** Installationsanleitung sorgfältig gelesen werden sollte Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Service-**ACHTUNG** Techniker dieses Gerät unter Bezugnahme auf die Installationsanleitung handhaben sollte. Dieses Symbol weist darauf hin, dass in der Bedienungsanleitung und/oder der ACHTUNG Installationsanleitung weitere Informationen enthalten

## **SICHERHEITSHINWEISE**

- Bitte lesen Sie die folgenden "SICHERHEITSHINWEISE" vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Elektro- und Wasserinstallationsarbeiten müssen von entsprechenden Fachkräften ausgeführt werden. Es ist sicherzustellen, dass der für das zu installierende Modell genutzte Hauptstromkreis die richtige Leistung aufweist
- Die hierin verwendeten Warnhinweise müssen unbedingt befolgt werden, weil sie sicherheitsrelevant sind. Die Bedeutung der jeweiligen Hinweise wird nachfolgend beschrieben. Fehlerhafte Montage, die darauf beruht, dass die Anweisungen nicht oder nur unzureichend beachtet wurden, kann zu Verlefzungen oder Sachschäden führen. Die Bedeutung wird durch die folgenden Hinweise klassifiziert
- Bewahren Sie das Betriebs- und Installationshandbuch nach der Installation beim Gerät auf

	Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen kann.
⚠ ACHTUNG	Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine Nichtbeachtung zu Verletzungen oder zu Beschädigungen führen kann.

Bei den folgenden Symbolen handelt es sich um Verbote bzw. Gebote:



- Es ist ein Testlauf durchzuführen, um sicherzustellen, dass nach der Installation keine Fehlfunktionen auftreten.
- Danach ist dem Benutzer entsprechend der Bedienungsanleitung die Bedienung, Pflege und Wartung zu erläutern.
- Falls Zweifel bezüglich der Installation bestehen, ist ein Fachinstallateur zu kontaktieren

## VORSICHT

Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Mittel zum Beschleunigen der Entfrostung und für die Reinigung Durch den Einsatz ungeeigneter Verfahren oder die Verwendung inkompatibler Materialien können Beschädigungen des Produkts, Explosionen und ernsthafte Verletzungen hervorgerufen werden.

Das Außengerät nicht in der Nähe von Balkongeländern installieren. Wenn das Außengerät auf dem Balkon eines Hochhauses installiert wird, könnten kleine Kinder auf das Außengerät klettern und über das Geländer gelangen, sodass es zu einem Unfall kommen kann

Für die Stromzufuhr dürfen keine nicht spezifizierten Kabel oder Verbindungskabel verwendet werden

Das Gerät darf den Stromanschluss nicht mit anderen Geräten teilen. Ein schlechter Kontakt, eine schlechte Isolierung oder Überströme können elektrische Schläge oder Brände

Verknoten Sie das Netzkabel nicht mit einem Band zu einem Bündel. Es kann zu einem abnormalen Temperaturanstieg am Netzkabel kommen

0	Nicht in das Gerät fassen und auch keine Gegenstände hineinslecken, der mit hoher Geschwindigkeit drehende Ventilator könnte sonst Verletzungen verursachen.		
0	Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Außengerät, Sie könnten versehentlich herunterfallen.		
0	Verpackungsbeutel aus Kunststoff dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen, weil sonst Erstickungsgefahr besteht.		
0	Für Installation, Service und Wartung dürfen keine unzulässigen Elektroteile besorgt werden, weil sonst elektrische Schläge oder ein Brand die Folge sein können.		
0	Nehmen Sie keine Veränderungen an den Kabeln des Außengeräts vor, um andere Komponenten (wie. Heizer usw.) zu installieren. Eine Überlastung der Kabel oder Anschlusspunkte kann elektrische Schläge oder einen Brand verursachen.		
0	Unterlassen Sie es, das Gerät gewaltsam zu öffnen oder zu verbrennen, da es unter Druck steht. Setzen Sie das Gerät auch keinen heißen Temperaturen über 360°C, Flammen, Funken oder anderen Zündquellen aus. Anderenfalls kann es explodieren und Verfetzungen verursachen.		
0	Durch Verwendung eines anderen als des angegebenen Kältemittels (Auffüllen oder Austausch) kann das Produkt beschädigt werden oder gar Verletzungen hervorrufen.		
9	Installationsarbeiten für den Wasserkreis sollten allen relevanten europäischen und nationalen Bestimmungen (einschließlich EN61770) sowie der örtlichen Installations-und Bauordnung folgen.		
0	Die Elektroarbeiten sind unter Beachtung örtlicher Vorschriften sowie dieser Installationsanleitung durchzuführen. Für die Einspeisung ist ein separater Stromkreis vorzusehen. Wenn die Leistung des Stromkreises nicht ausreicht oder Verdrahtungsfehler vorliegen, können elektrische Schläge oder ein Brand die Folge sein.		
0	Die Installation muss von einem Fachhändler bzw. Fachinstallateur ausgeführt werden. Eine unsachgemäße Installation durch den Benutzer kann zu elektrischen Schlägen oder einem Brand führen.		
•	Es sind nur die mitgelieferten bzw. vorgeschriebenen Montageteile zu verwenden. Ansonsten kann es dazu kommen, dass das Gerät vibriert, herunterfällt, Undichtigkeiten im Wasserkreis entstehen oder elektrische Schläge oder Brände verursacht werden.		
0	Der Kältemtitelkreislauf im Außengerät ist abgeschlossen.     Es sind keine Kältemtittelleitungen erforderlich.     Außerdem ist kein Abpumpvorgang erforderlich.		
A	Halten Sie sich bei der Installation des Kühlsystems streng an diese Installationsanleitung. Eine unsachgemäße Installation kann zum Austreten von Wasser führen, was möglicherweise elektrische Schläge oder Brände verursachen kann.		
0	Installleren Sie das Gerät an einem belastungsfähigen Ort, der das Gewicht der Anlage aushält.		
•	Wenn der Aufstellungsort nicht tragfähig genug ist oder die Montage nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird, kann es zu Verletzungen durch um- oder herabfallende Geräteteile kommen.		
0	Für die Anschlussleitung zum Außengerät dürfen keine Kabelverlängerungen verwendet werden. Verwenden Sie für Anschlüsse im Freien das spezifizierte Anschlüsskabel für den Außenbereich, Siehe die Anleitung [6] KREILANSCHLÜSSAMAUSSENGERJÄJ um schließen Sie Sie ste als De-kleanschlüss ist zur Zugentlastung mit Kabelbindern zu befestigen. Falls der Anschlüss nicht einwandfrei durchgeführt ist, können die Anschlüsse überhitzen und eine Brandgefahr darstellen.		
0	Die Verkabelungen müssen ordnungsgemäß geführt werden, damit die Abdeckung des Anschlusskastens korrekt gesichert wird. Falls die Abdeckung des Anschlusskastens nicht ordnungsgemäß gesichert ist, kann dies zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.		
0	Vergewissem Sie sich nach der Aufstellung des Geräts, dass kein Kältemittelgas austritt. Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr, wenn das Kältemittel mit Feuer in Berührung kommt.		
0	Sollte während des Betriebs Kältemittelgas austreten, lüften Sie den Raum. Alle offenen Feuerquellen müssen gelöscht werden. Falls das Kältemittel mit einer Feuerquelle in Berührung kommt, besteht die Möglichkeit eines Brandes oder einer Explosion.		
0	Die Installation erfordert je nach Land möglicherweise eine baurechtliche Genehmigung, die vor der Ausführung der Installationsarbeiten bei den örtlichen Behörden eingeholt werden muss.		
0	Falls Zweifel bezüglich der Installation bestehen, ist ein Fachinstallateur zu kontaktieren.		
0	Beim Installieren elektrischer Geräte auf Wänden mit Metall- oder Drahtputzträgern darf entsprechend den technischen Normen für Elektroeinrichtungen kein elektrischer Kontakt zwischen dem Gebäude bestehen. Es muss dazwischen eine Isolierung vorgesehen werden.		
•	Nach Entfernen der durch Schrauben befestigten Blenden müssen Arbeiten am Außengerät unter der Leitung eines autorisierten Händlers oder ausgebildeten Elektrikers durchgeführt werden.		
0	Beachten Sie, dass das Kältemittel R290 geruchlos und brennbar ist.		
0	Signature is massification in Dezag administration installer were define		
•	Das Gerät muss ordnungsgemäß geerdet werden. Die elektrische Erdung darf nicht mit Gas- oder Wasserleitungen oder der Erdung von Blitzableitern und Telefonen verbunden sein. Andernfalls kann es bei Beschädigungen der Isolierung oder Erdungsfehlern im Außengerät zu elektrischen Schlägen kommen.		
	<u> </u>		
0	Verhindern Sie, dass Flüssigkeiten oder Dämpfe in Sickergruben oder in die Kanalisation gelangen, da der Dampf schwerer als Luft ist und Atmosphären mit Erstickungsgefahr bilden kann.		
0	Installieren Sie das Außengerät nicht an einem Ort, an dem Leckagen von entflammbaren Gasen auftreten können. Falls Gas austritt und sich in der Umgebung des Geräts ansammelt, kann es einen Brand verursachen.		
0	Beim Reparieren von Komponenten des Kühlkreislaufs darf kein Kältemittel abgelassen werden. Vorsicht bei flüssigen Kältemitteln, da dieses Erfrierungen verursachen können.		
0	Stellen Sie sicher, dass die Isolierung des Netzkabels nicht in Kontakt mit heißen Teilen kommt (z. B. Kühlmittelleitung), damit die Isolierung nicht beschädigt wird (Schmelzung).		
0	Vermeiden Sie es, die scharfen Aluminiumlamellen zu berühren. Scharfe Kannten können Verletzungen verursachen. 🚳		
0	Der Aufstellungsort soll für die Wartung leicht zugänglich sein. Eine falsche Installation, Wartung oder Reparatur dieses Außengeräts kann das Risiko von Rissen erhöhen und zu Sachschäden oder Verletzungen führen.		
0	Netzanschluss  Der Stromversorgungspunkt sollte leicht zugänglich sein, um im Notfall die Stromversorgung zu unterbrechen.  Die Stromversorgung ist unter Beachtung nationaler und örtlicher Vorschriften sowie dieser Installationsanleitung auszuführen.  Es wird nachdrücklich empfohlen, einen permanenten Netzanschluss mit einem Sicherungsautomaten herzustellen.  Stromversorgung, Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 20A-Sicherung mit einem Kontaklabstand von mindestens 3,0 mm.		
0	Es ist sicherzustellen, dass in der gesamten Verdrahtung die Polarität eingehalten wird, weil sonst elektrische Schläge oder ein Brand die Folge sein können.		
0	Installationsarbeiten. Zum Durchführen der Installationsarbeiten sind eventuell zwei oder mehr Personen erforderlich. Das Gewicht des Außengeräts kann zu Verletzungen führen, falls es nur von einer Person gefragen wird.		
0	Achten Sie darauf, dass die erforderlichen Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen sind.		
9	Wasserleitungen sind in Aufenthaltsbereichen so zu installieren, dass sie unbeabsichtigte Beschädigungen während Betrieb und Wartung vorbeugen.		
9	Achten Sie darauf, dass die Wasserleitungen keinen übermäßigen Vibrationen oder Schwingungen ausgesetzt werden.		
0	Schützen Sie die Wasserleitungen vor versehentlichen Brüchen aufgrund von Bewegung von Möbeln oder Umbauten.		
0	<ul> <li>Die Wasserleitungen sollten so kurz wie möglich verlegt werden. Vermeiden Sie die Verwendung von verbogenen Rohren und erlauben Sie keine spitzwinkligen Krümmungen.</li> <li>Es ist sicherzusteilen, dass die Wasserleitungen vor physischen Schäden geschützt werden.</li> </ul>		
	Ex in minimization, was the transminingen for physical currently contribute models.		

## Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des Kältemittels vom Typ R290

Achten Sie besonders auf folgende Punkte:

## 

Die Vermischung verschiedener Kältemittel in einem System ist untersagt

Sämtliche Teile des Kühlkreislaufs (Verdampfer, Luftkühler, AHU, Kondensator oder Flüssigkeitssammler) sowie die Rohrleitungen dürfen sich nicht in der Nähe von Wärmequellen, offenen Flammen, Betriebsgasgeräten oder laufenden elektrischen Heizgeräten befinden.

Betrieb, Wartung, Reparatur und Rückgewinnung des Kältemittels müssen von im Umgang mit brennbaren Kältemitteln geschultem und zertifiziertem Personal und entsprechend den Empfehlungen des Herstellers durchgeführt werden.

Alle Personen, die ein System oder damit verbundene Systemteile und die Anlage bedienen, warten oder instandhalten, müssen dafür geschult und zertifitziert sein.

Der Benutzer, der Eigentlumer oder sein Bevollmächtigter muss regelmäßig, soweit nach nationalen Vorschriften erforderlich, die Alarme, die mechanische Belüftung und die Melder mindestens einmal jährlich überprüfen, um ihre ordnungsgemäße Funktion zu gewährheisten.

Ein Betriebsbuch ist zu führen. Die Ergebnisse dieser Prüfungen sind im Betriebsbuch zu vermerken.

mit den verwendeten Kältemitteln gemäß der Betriebsanleitung eingewiesen wird.

Bei Lüftungen in besetzten Räumen ist zu prüfen, ob keine Behinderung vorliegt.

Vor der Inbetriebnahme eines neuen Kältesystems muss die für den Betrieb des Systems verantwortliche Person sicherstellen, dass geschultes und zertifiziertes Bedienpersonal in den Aufbau, die Überwachung, den Betrieb und die Wartung des Kältesystems sowie in die zu beachtenden Sicherheitsvorkehrungen und die Eigenschaften und der Handhabung

Die allgemeinen Anforderungen an geschultes und zertifiziertes Personal sind nachfolgend angegeben:

and Bernamen Antorderungen an geschaltes und Zertiliziertes Personal sind nachloigend angegeben.

a) Kenntnisse in puncto Gesetzgebung, Vorschriften Normen im Zusammenhang mit brennbaren Kältemitteln

b) Detailliefet Kenntnisse und Fähigkeiten zu folgenden Themen: Umgang mit brennbaren Kältemitteln, persönliche Schutzausrüstung, Verhinderung von Kältemittelaustritt, Umgang mit Flaschen, Befüllung, Lecksuche, Rückgewinnung Entsorgung.

c) Fähigkeit, die Anforderungen der nationalen Gesetzgebung sowie der Vorschriften und Normen zu verstehen und in der Praxis anzuwenden.

d) Absolvieren einer kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung zur Aufrechterhaltung dieses Know-hows.

Stellen Sie sicher, dass Schutzvorrichtungen, Kühlkreis und das Zubehör gegen schädliche Umwelteinflüsse geschützt sind (z. B. die Gefahr des Einfrierens von Wasser im Entlastungsrohr oder das Ansammeln von Schmutz und Ablagerungen).

## **⚠** ACHTUNG

## Installation

 Nationale Gasverordnungen sowie staatliche und lokale Gesetze und Vorschriften sind einzuhalten. Benachrichtigen Sie die zuständigen Behörden in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften.

• Es muss sichergestellt werden, dass alle mechanischen Verbindungen für die Wartung zugänglich sind.

- Sollte eine mechanische Belüftung erforderlich sein, müssen die Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen gehalten werden.
- Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die Vorkehrungen von Punkt 12, und halten Sie die nationalen Vorschriften ein.
- Bei Fragen zur sachgemäßen Handhabung wenden Sie sich bitte an die städtischen Ämter vor Ort.

## Wartung

A

### 2-1. Wartungspersonal

- Qualifiziertes Personal, das mit der Arbeit oder dem Zugang zu K\u00e4ltemittelkreisl\u00e4ufen besch\u00e4ftigt ist, muss \u00fcber eine g\u00fcltige Qualifik\u00e4tion einer von der Industrie anerkannten Bewertungsstelle verf\u00fcgen. Diese Zertifizierungsstelle bescheinigt die F\u00e4higkeit zum sicheren Umgang mit K\u00e4ltemitteln gem\u00e4\u00df den von der Industrie akzeptierten Bewertungsspezifikationen.
- Die Wartung sollte nur in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Herstellers der Anlage durchgeführt werden. Wartungs- und Reparaturarbeiten, die die Unterstützung durch andere Fachkräfte erfordern, dürfen nur unter der Aufsicht von für die Verwendung von brennbaren Kältemitteln zuständigen Personen durchgeführt werden.
- Die Wartung sollte nur in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Herstellers durchgeführt werden
- Das System wird von einem geschulten und zertifizierten Servicepersonal, das vom Benutzer oder Verantwortlichen eingesetzt wird, geprüft, regelmäßig überwacht und gewartet.
- Stellen Sie sicher, dass das eingefüllte Kältemittel nicht ausläuft.

## 2-2. Arbeitsverfahren

- Da das System brennbares Kältemittel enthält, ist vor Beginn der Arbeiten am System eine Sicherheitsüberprüfung erforderlich, um sicherzustellen, dass das Risiko einer Zündung minimiert wurde. Beachten Sie bei der Reparatur des Kühlgeräts die Vorsichtsmaßnahmen in den Punkten 2–2 bis 2–8.
- Damit das Risiko des Vorhandenseins brennbarer Gase oder Dämpfe während der Ausführung der Arbeiten minimiert wird, müssen die Arbeiten unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt werden.
- Das gesamte Wartungspersonal und andere Mitarbeiter, die in der n\u00e4heren Umgebung arbeiten, m\u00fcssen hinsichtlich des Wesens der durchgef\u00fchrfen Arbeiten angewiesen und \u00fcberwacht werden.
- Vermeiden Sie Arbeiten in geschlossenen Räumen. Achten Sie immer darauf, dass Sie sich nicht in der Nähe der Quelle befinden, mindestens 2 Meter Sicherheitsabstand einhalten oder die Freifläche in einem Radius von mindestens 2 Metern abgrenzen.
- Tragen Sie eine geeignete Schutzausrüstung, darunter einen Atemschutz, wenn die Bedingungen es erfordern.
- Halten Sie alle Zündquellen und heiße Metalloberflächen fern

## 2-3. Prüfung auf Vorhandensein von Kältemittel

- Der Bereich muss mit einem entsprechenden K\u00e4ltemitteldetektor vor und w\u00e4hrend der Arbeiten \u00fcberpr\u00fcft werden, um sicherzustellen, dass der Techniker \u00fcber eine m\u00f6gliche brennbare Atmosph\u00e4re informiert wird
- Es ist sicherzustellen, dass die verwendeten Leck-Detektoren f
  ür die Verwendung mit brennbaren K
  ältemitteln geeignet sind, d. h. dass sie funkenfrei, angemessen versiegelt
  und eigensicher sind.
- Für den Fall, dass Kältemittel ausgelaufen sind bzw. verschüttet wurden, lüften Sie sofort den Bereich und halten Sie sich mit dem Rücken gegen den Wind und entfernt von der Austrittsstelle.
- Benachrichtigen Sie im Falle eines Lecks/einer Verschüttung die Personen im Windschatten des Lecks/der Verschüttung, isolieren Sie den unmittelbaren Gefahrenbereich und sorgen Sie dafür, dass Unbefugte den Bereich nicht betreten.

## 2-4. Vorhandensein von Feuerlöschern

- Bei Arbeiten mit hohen Temperaturen am Kühlgerät oder den zugehörigen Komponenten müssen Sie eine geeignete Feuerlöschanlage zur Hand haben.
- Ein Pulverfeuerlöscher oder ein CO<sub>2</sub>-Feuerlöscher muss in der Nähe des Ladebereichs griffbereit sein.

## 2-5. Keine Zündquellen

- Personen, die Arbeiten an einem K\u00e4tlesystem durchf\u00fchren, d\u00fcrfen keine Z\u00fcndquellen verwenden, die zu einer Brand- oder Explosionsgefahr f\u00fchren k\u00f6nnen. Rauchen ist bei der Durchf\u00fchrung dieser Arbeiten nicht erlaubt.
- Alle möglichen Zündquellen, darunter das Rauchen von Zigaretten, sollten ausreichend weit weg vom Ort der Installation, Reparatur, Beseitigung und Entsorgung gehalten werden. Bei der Durchführung solcher Arbeiten können entflammbare Kältemittel in den umgebenden Raum freigesetzt werden.
- Vor der Durchführung von Arbeiten sollte die Umgebung des Geräts überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Gefahr einer Entflammung und/oder Zündung besteht.
- \* \_Rauchen verboten!\*-Schilder müssen aufgestellt werden.

### 2-6. Gut belüftete Bereiche

O

a

0

0

- Vor Arbeiten im Kältemittelkreislauf oder Arbeiten mit Feuer muss sichergestellt werden, dass der Bereich im Freien oder ausreichend belüftet ist.
- Eine gewisse Belüftung muss während des Zeitraums, in dem die Arbeiten durchgeführt werden, aufrecht erhalten bleiben.
- Die Belüftung sollte freigegebenes Kältemittel gefahrlos auflösen und vorzugsweise nach außen in die Atmosphäre abgeben.

## 2-7. Kontrollen der Kühlanlagen

- Beim Austausch elektrischer Bauteile müssen die neuen Teile für den betreffenden Zweck geeignet sein und die korrekten technischen Daten aufweisen.
- Halten Sie stets die Wartungs- und Reparaturrichtlinien des Herstellers ein.
- Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die technische Kundendienstabteilung des Herstellers.
- Die folgenden Überprüfungen gelten für Geräte mit brennbaren Kältemitteln:
  - Ventilatoren und Abluftöffnungen sind in gutem Zustand und frei von Hindernissen.
- Wenn ein indirekter Kühlkreislauf verwendet wird, muss der Sekundärkreislauf auf das Vorhandensein von Kältemittel kontrolliert werden.
- Die Kennzeichnung an den Geräten muss weiterhin sichtbar und lesbar sein. Unleserliche Kennzeichnungen und Schilder müssen ausgebessert werden.
- Kältetechnikrohre oder -bauteile sind an einer Position installiert, wo sie wahrscheinlich keinem Stoff ausgesetzt sind, der Kältemittel enthaltende Bauelemente durch Oxydation zerstören kann. Eine Ausnahme besteht, wenn die Bauteile aus Werkstoffen bestehen, die von Natur aus gegen Korrosionen resistent sind, oder sie anneemssen vor Korrosionen geschützt sind.

### 2-8. Kontrollen der elektrischen Geräte

- Die Reparatur- und Wartungsarbeiten an elektrischen Bauteilen müssen anfängliche Sicherheitsprüfungen und Bauteil-Inspektionsverfahren umfassen.
- Anfängliche Sicherheitsüberprüfungen müssen folgende Punkte umfassen, sind aber nicht auf diese beschränkt:
- Der Kondensator ist entladen: Diese Überprüfung muss auf sichere Weise erfolgen, um eine Funkenbildung zu vermeiden.
- Es liegen keine stromführenden elektrischen Bauteile und Kabel beim Füllen, Absaugen oder Säubern des Systems frei.
- Die Erdverbindung ist durchgehend.
- Halten Sie stets die Wartungs- und Reparaturrichtlinien des Herstellers ein.
- Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die technische Kundendienstabteilung des Herstellers.
- Wenn ein Fehler vorhanden ist, der die Sicherheit beeinträchtigen k\u00f6nnte, darf keine Stromversorgung mit dem Kreislauf verbunden werden, bis der Fehler zufriedenstellend behoben wurde
- Wenn der Fehler nicht sofort behoben werden kann, aber der Betrieb fortgesetzt werden muss, sollte eine angemessene temporäre Lösung verwendet werden.
- Der Besitzer der Anlagemuss informiert werden, damit anschließend alle Beteiligten Bescheid wissen.

### Reparatur von versiegelten Bauteilen

- Während der Reparaturen an versiegelten Bauteilen müssen alle Stromleitungen von der Anlage, an der gearbeitet wird, getrennt werden, bevor versiegelte Abdeckungen usw. entfernt werden.
- Wenn während der Wartung eine Stromversorgung zur Ausrüstung absolut notwendig ist, muss eine dauerhaft in Betrieb befindliche Form der Lecksuche am kritischsten Punkt implementiert werden, damit diese vor einer möglicherweise gefährlichen Situation warnen kann.
- Besondere Aufmerksamkeit sollte folgenden Punkten gezollt werden, um sicherzustellen, dass bei Arbeiten an elektrischen Bauteilen das Gehäuse nicht dahingehend verändert wird, dass das Schutzniveau beeinflächtigt wird: Dazu gehören Schaden an Kabelin, übermäßige Anzahl von Anschlüssen, Klemmen mit abweichenden Spezifikationen, Schäden an Dichtungen und die falsche Montage der Schlauchanschlüsse.
- Es ist sicherzustellen, dass das Gerät sicher befestigt ist.
- Es ist sicherzustellen, dass die Dichtungen oder Dichtungsmaterialien nicht derart erodiert sind, dass sie das Eindringen von brennbaren Atmosphären nicht mehr verhindern können.
- · Ersatzteile müssen die Angaben des Herstellers erfüllen.

Hinweis: Die Verwendung von Silikon-Dichtstoff kann die Wirksamkeit einiger Leck-Detektortypen beeinträchtigen. Eigensichere, explosionsgeschützte Komponenten müssen nicht isoliert werden, bevor Arbeiten an ihnen ausgeführt werden.

## 4. Reparatur von eigensicheren Bauteilen

Gases (max. 25 %) kalibriert werden.

- Legen Sie keine permanenten induktiven oder kapazitiven Lasten an der Schaltung an, ohne sicherzustellen, dass diese nicht die zulässigen Werte f
   ür Spannung und Stromst
   ärke f
   ür die verwendete Ausr
   üstung 
   übersteigen.
- Eigensichere Bauteile sind die einzigen Bauteile, die bei Vorhandensein einer brennbaren Atmosphäre funktionieren k\u00f6nnen.
- Ersetzen Sie Bauleile nur durch vom Hersteller spezifizierte Teile. Die Verwendung von nicht vom Hersteller angegebenen Teilen kann zum Austreten von Kältemittel und zur Entzündung des Kältemittels in der Atmosphäre führen.

## 5. Verkabelung • Stellen Sie

- Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung nicht Verschleiß, Korrosion, übermäßigem Druck, Vibrationen, scharfen Kanten oder sonstigen nachteiligen Umweltauswirkungen unterliegt.
- Die Prüfungen sollten auch den Auswirkungen von Alterung und ständiger Vibration durch Quellen wie Kompressoren oder Ventilatoren Rechnung tragen.

## 6. Erkenn • Unter

- Erkennung von brennbaren Kältemitteln.

   Unter keinen Umständen sollten potenzielle Zündquellen für die Suche oder Erkennung von Kältemittelleckagen verwendet werden.
  - Es darf keine Halogenlampe (oder ein anderer Detektor mit freibrennender Flamme) verwendet werden.

## 7. Die folgenden Lecksuchmethoden gelten als für alle Kältemittelsysteme geeignet

- Bei Verwendung eines Detektors mit einer Empfindlichkeit von 5 Gramm oder mehr Kältemittel pro Jahr unter einem Druck von mindestens dem 0,25-fachen des maximal zulässigen Drucks (>0,98 MPa, maximal 3,90 MPa) darf keine Leckage festgestellt werden. Ein Beispiel ist ein Universal-Sniffer.
- Elektronische Lecksucher k\u00f6nnen verwendet werden, um brennbar\u00e9 K\u00e4ltemittel zu erkennen. Jedoch ist die Empfindlichkeit u. U. nicht ausreichend oder muss ggf. neu kalibriert werden.
- (Die Kalibrierung des Detektors sollte in einem kältemittelfreien Bereich durchgeführt werden).
- Es ist sicherzusfellen, dass der Detektor keine potenzielle Zündquelle ist und sich für das verwendete Kältemittel eignet.
   Der Leck-Detektor muss auf einen Prozentsatz des Kältemittel-LFL-Werts festgelegt und gemäß dem verwendeten Kältemittel und dem entsprechenden Prozentsatz des
- Für die meisten Kältemittel eignen sich auch Flüssigkeiten zur Leckageerkennung, inklusive für Blasen- und Fluouresenzagenten.
- Chlorhaltige Reinigungsmittel sind zu meiden, da Chlor mit dem Kältemittel reagieren und Kupferrohrleitungen angreifen kann.
- Wenn ein Leck vermutet wird, müssen alle Zündquellen entfernt oder gelöscht werden.
- Wird ein K\u00e4ltenittel-Leck gefunden, das L\u00f6tarbeiten erfordert, muss d\u00e4s gesamte K\u00e4ltemittel aus dem System abgesaugt werden.
   Um das K\u00e4ltemittels zu entfernen, befolgen Sie die Vorkehrungen in Punkt 8.

## Entfernung und Entleerung Bei Reparaturen oder anderen Arbeiten am Kältemittelkreislauf sind konventionelle Verfahren anzuwenden. Es ist jedoch wichtig, bewährte Methoden zu befolgen, da die Entflammbarkeit eine Rolle spielt. Die folgenden Verfahren sollten eingehalten werden:

• Kältemittel entfernen -> • Kreislauf mit Edelgas bereinigen -> • Vakuum herstellen -> • mit Edelgas spülen -> · Kreislauf durch Schneiden öffnen.

Nicht löten

O

A

a

0

Das geladene Kältemittel sollte in die korrekten Absaugzvlinder abgesaugt werden.

- Das System muss mit sauerstofffreiem Stickstoff (OFN) gespült werden, um die Geräte zu sichern. (Bemerkung: OFN = sauerstofffreier Stickstoff, eine Art von Edelgas)
- Dieser Prozess muss möglicherweise mehrmals wiederholt werden.
- Verwenden Sie f
  ür diese Aufgabe keine Druckluft oder Sauerstoff.
- Die Spülung musst erreicht werden, indem das Vakuum im System mit sauerstofffreiem Stickstoff unterbrochen und dabei weiter gefüllt wird, bis der Betriebsdruck erreicht ist. Dann soll in die Atmosphäre entlüftet und schließlich wieder ein Vakuum hergestellt werden.
- Dieser Prozess muss wiederholt werden, bis kein K\u00e4ltemittel mehr im System vorhanden ist. (bis die vom Leck-Detektor festgestellte Sp\u00fclgaskonzentration unter 0.25 LFL liegt) x 0,25 LFL = 0,525 Vol%
- · Wenn die endgültige sauerstofffreie Stickstoffladung verwendet wird, muss das System auf Atmosphärendruck entlüftet werden, damit Arbeiten ausgeführt werden können.
- Dieser Vorgang ist beim Löten von Rohren absolut notwendig.
- Es ist zu sicherzustellen, dass sich das Ventil für die Vakuumpumpe nicht in der Nähe von potentiellen Zündquellen befindet und eine Belüftung zur Verfügung steht.

- Neben den konventionellen Ladeverfahren m\u00fcssen folgende Anforderungen eingehalten werden:
  - Bei der Verwendung von Ladeeinrichtungen ist zu sicherzustellen, das keine Kontamination von verschiedenen Kältemitteln auftritt.
  - Schläuche und Leitungen sollten so kurz wie möglich sein, damit in ihnen so wenig Kältemittel wie möglich enthalten ist.
- Flaschen sind in einer geeigneten Position entsprechend der Anleitungen aufzubewahren.
- Es ist zu sicherzustellen, dass das Kältesystem geerdet ist, bevor es mit Kältemittel befüllt wird.
- Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, muss das System etikettiert. (falls noch nicht abgeschlossen)
- Äußerste Sorgfalt ist anzuwenden, das Kältesystem nicht zu überfüllen.
- Vor dem Nachfüllen des Systems muss ein Drucktest mit OFN durchgeführt werden. (Siehe Punkt 8)
- Das System muss nach Abschluss des Ladevorgangs und noch vor der Inbetriebnahme auf Lecks überprüft werden.
- Eine nachfolgende Dichtheitsprüfung muss vor dem Verlassen des Standorts durchgeführt werden.
- Beim Befüllen und Entleeren von Kältemittel kann es zu statischen Aufladungen kommen, die zu gefährlichen Bedingungen führen können. Zur Vermeidung von Brand- und/ oder Explosionsgefahr erden Sie die Behälter und die Ausrüstung vor dem Laden/Ablassen, um statische Elektrizität während des Transports abzuleiten.

### 10. Außerbetriebnahme

- Vor der Durchführung dieses Verfahrens kommt es darauf an, dass der Techniker vollkommen mit der Ausrüstung und allen Details komplett vertraut ist.
- Es wird empfohlen, alle Kältemittel gefahrlos abzusaugen.
- Die Wiederverwendung des abgesaugten K\u00e4ltemittels ist verboten.
- Es ist wichtig, dass elektrischer Strom zur Verfügung steht, bevor mit der Aufgabe begonnen wird.
- a) Machen Sie sich mit der Ausrüstung und deren Funktionsweise vertraut.
- b) Trennen Sie das System elektrisch ab.
- c) Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie das Verfahren beginnen:
  - · Bei Bedarf kann eine mechanische Handhabungstechnik für den Umgang mit Kältemittelflaschen eingesetzt werden.
  - Die gesamte persönliche Schutzausrüstung und Leck-Detektoren sind verfügbar und werden richtig verwendet.
  - Der Absaugprozess wird zu jeder Zeit von einer sachkundigen Person beaufsichtigt.
  - Absauggeräte und -flaschen erfüllen die entsprechenden Normen.
- d) Es ist sicherzustellen, dass sich die Flasche auf der Waage befindet, bevor die Absaugung durchgeführt wird.
- e) Starten Sie die Absaugmaschine, und betreiben Sie sie getreu den Anweisungen.
- f) Überfüllen Sie die Flasche nicht. (Nicht mehr als 80 Volumenprozent Flüssigfüllung)
- g) Überschreiten Sie nicht den maximalen Betriebsdruck der Flasche, auch nicht vorübergehend.
- h) Wenn die Flasche korrekt gefüllt wurden und der Prozess abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die Flasche und die Ausrüstung unverzüglich vom Standort entfernt werden und alle Absperrventile an der Ausrüstung verriegelt sind.
- Beim Befüllen und Entleeren von K\u00e4ltemittel kann es zu statischen Aufladungen kommen, die zu gef\u00e4hrlichen Bedingungen f\u00fchren k\u00f6nnen. Zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahr erden Sie die Behälter und die Ausrüstung vor dem Laden/Ablassen, um statische Elektrizität während des Transports abzuleiten.

## 11. Kennzeichnung

- Es sind Etiketten an der Ausrüstung anzubringen, die besagen, dass diese außer Betrieb genommen und das Kältemittel entleert wurde.
- Die Etiketten müssen datiert und unterzeichnet werden
- Es ist sicherzustellen, dass die Ausrüstung mit Etiketten gekennzeichnet wurde, die besagen, dass die Ausrüstung brennbare Kältemittel enthält.

## Rückgewinnung

- Beim Entfernen von Kältemittel aus einem System, entweder zur Wartung oder zur Außerbetriebnahme, wird es empfohlen, dass alle Kältemittel gefahrlos abgesaugt werden.
- Beim Umfüllen von Kältemittel in die Flaschen ist sicherzustellen, dass stets nur geeignete Kältemittel-Absaugzylinder eingesetzt werden.
- Es ist sicherzustellen, dass die korrekte Anzahl von Flaschen zum Aufnehmen der gesamten Systemladung verfügbar sind.
- · Alle zu verwendenden Flaschen sind für das abgesaugte Kältemittel ausgewiesen und entsprechend gekennzeichnet. (d. h. spezielle Flaschen für die Rückgewinnung von
- Die Flaschen müssen mit einem Sicherheitsventil ausgestattet und die zugehörigen Absperrventile in einwandfreiem Zustand sein.
- Bevor mit der Absaugung begonnen wird, wird die Absaugzylinder entlüftet und, wenn möglich, gekühlt.
- Die Absaugausrüstung muss über eine griffbereite Reihe von Anweisungen bezüglich der Ausrüstung verfügen, in einwandfreiem Zustand sein und für die Absaugung von brennbaren Kältemitteln geeignet sein.
- Es ist sicherzustellen, dass die Absaugausrüstung keine potenzielle Zündquelle ist und für das verwendete Kältemittel geeignet ist.
- Darüber hinaus muss eine Reihe von geeichten Waagen zur Verfügung stehen und einen einwandfreien Zustand aufweisen.
- Die Schläuche müssen in gutem Zustand und mit leckagefreien Trennkupplungen und sein.
- Überprüfen Sie vor Verwendung der Absaugmaschine, dass sie voll funktionsfähig und ordnungsgemäß gewartet wurde und dass alle zugehörigen elektrischen Komponenten versiegelt sind, um im Falle einer Kältemittelfreisetzung eine Entzündung zu verhindern. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Hersteller.
- Das abgesaugte Kältemittel sollte in der geeigneten Absaugzylinder an den Kältemittellieferanten zurückgebracht und mit dem entsprechenden Entsorgungsnachweis versehen werden
- Mischen Sie keinesfalls Kältemittel in den Rückgewinnungsgeräten, vor allem in der Flasche.
- Wenn Kompressoren oder Kompressoröle entfernt werden sollen, ist sicherzustellen, dass sie auf ein akzeptables Maß luftleer gepumpt wurden, um zu gewährleisten, dass kein brennbares Kältemittel im Schmierstoff verbleibt.
- Der Leerungsprozess erfolgt vor der Rückgabe des Kompressors an die Lieferanten.
- Um diesen Prozess zu erleichtern, wird das Kompressorgehäuse nur elektrisch beheizt.
- Jegliches Ablassen von Öl aus dem System muss sicher durchgeführt werden.



## Beiliegendes Zubehör

Nr.	Zubehörteil	Anzahl
	Ablaufbogen	
1		1
	Gummikappe	
2		6
	Gummikappe	
3		15

## Sonderzubehör

Nr.	Zubehörteil	Anzahl
4	Bedieneinheit-Set (CZ-RTW2TAW1C) *Inklusive Bedieneinheit + Netzwerkadapter mit 10-m-Kabel	1
5	Bedieneinheit (CZ-RTW2)	1
6	Gehäuseheizung CZ-NE5P	1
7	Modbus	1

- Beim Erwerb eines Innengeräts sind die Bedieneinheit und der Netzwerkadapter im Lieferumfang enthalten.
- Wenn das Außengerät allein verwendet wird, ist immer entweder
   doder 5 erforderlich.
- Wenn Sie die 2. Bedieneinheit benötigen, kaufen Sie 5 und richten Sie sie als 2. Bedieneinheit ein.
- Bei der Installation der Außengeräte in kalten Klimazonen wird dringend empfohlen, eine Gehäuseheizung zu installieren (optional). Einzelheiten zur Installation finden Sie in der Bedienungsanleitung der Gehäuseheizung (optional).

## 1 WAHL DES BESTEN EINBAUORTS (Außengerät)

- ☐ Wenn eine Markise über dem Gerät angebracht wird, um direkte Sonneneinstrahlung oder Regen zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Wärmeabgabe des Kondensators nicht gestört wird.
- ☐ Aufstellungsorte mit Umgebungstemperaturen unter -25°C sind zu vermeiden.
- ☐ Eine Schutzzone wird in dem Bereich definiert, der sich in der Nähe des Umfangs des Produkts befindet. Siehe den Abschnitt 2 SCHUTZZONE. ☐ Es dürfen keine Hindernisse aufgestellt werden, die einen Kurzschluss der Ausblasluft verursachen könnten.
- □ Die Lebensdauer des Außengeräts kann sich verkürzen, wenn es in Meeresnähe, in Gebieten mit hohem Schwefelgehalt oder hohem Ölgehalt (z.B. Maschinenöl) aufgestellt wird.
- Für die maximale Länge und Höhe zwischen Außengerät und Tank siehe "Kühl-/Heizungsrohrleitungen" in 5 LEITUNGSINSTALLATION Dürfen nur in einer Höhe von 2.000 m oder weniger installiert werden.

## 2 SCHUTZZONE

Dieses Außengerät ist mit R290 gefüllt (hochentzündliches Gas, Sicherheitsklasse A3 nach ISO 817). Beachten Sie, dass dieses Kältemittel eine höhere Dichte als Luft hat. Im Falle eines Kältemittellecks kann sich das ausgetretene Kältemittel in Bodennähe ansammeln.

Verhindern Sie das Ansammeln von Kältemittel, um potenzielle Gefahren, Explosions- oder Erstickungsgefahren zu verhindern. Verhindern Sie das Eindringen von Kältemittel durch Gebäudeöffnungen in das Gebäude. Verhindern Sie das Ansammeln von Kältemittel in den Abflussrinnen.

Um das Außengerät herum ist eine Schutzzone definiert. In der Schutzzone dürfen sich keine Gebäudeöffnungen, Fenster, Türen, Lichtschächte, Kellereingänge, Fluchtluken, Flachdachfenster oder Lüftungsöffnungen befinden.

In der Schutzzone dürfen sich keine Zündquellen wie Hitze über 360 °C, Funken, offene Flammen, Steckdosen, Lichtschalter, Lampen, elektrische Schalter oder andere permanente Zündquellen befinden.


Die Schutzzone darf sich nicht auf angrenzende Gebäude oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken (Grenzen von Nachbarn, die öffentliche Straße, Privatwege des Nachbarn, Senkungsgebiete, Vertiefungen, Pumpenschächte, Kanalisationseinläufe, Abwasserschächte usw.).

In der Schutzzone dürfen keine nachträglichen baulichen Veränderungen vorgenommen werden, die gegen die angegebenen Regeln für die Schutzzone verstoßen.


 Schutzzone für die Montage auf dem Boden (oder auf dem Flachdach) auf den Freiflächen



2) Schutzzone für die Montage auf dem Boden vor einer Gebäudewand



3) Schutzzone für Montage auf dem Boden in einer Gebäudeecke




2500mm


4) Mindestabstand, wenn Geräte in unmittelbarer Nähe angeschlossen sind

600mm

## **3** MONTAGE DES AUSSENGERÄTS

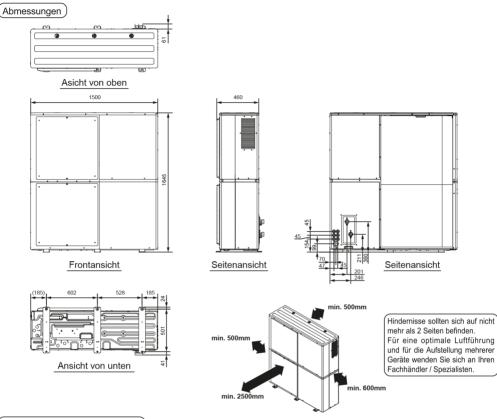

## Abbildung der Hauptbestandteile

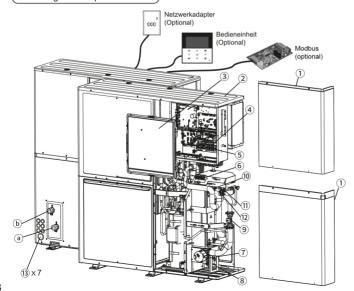

- 1) Frontverkleidung
- ② Obere Abdeckung
- 3 Abdeckung der Klemmleiste
- 4 Anschlussleiste
- ⑤ Optionale Klemmenleiste
- 6 Innen- / Außenanschlussklemme
- ① Umwälzpumpe
- Magnet-Wasserfilter
- 9 Strömungswächter
- 10 Gas-Flüssigkeitsabscheider
- Wasserdrucksensor (Rückseite der Leiste)
- 12 Sicherheitsventil
- (13) Loch für Anschlusskabel

	Anschluss	Funktion
	Aliscilluss	Anschlussgröße
	(a)	Wassereintritt von Heizkreis 1 (Rücklauf Heizen / Kühlen)
		R 1½"
	Ь	Wasseraustritt von Heizkreis 1 (Vorlauf Heizen / Kühlen)
		R 1½"

## MONTAGE DES AUSSENGERÄTS


- Nach der Wahl des Standorts ist das Gerät entsprechend des Installationsplans zu montieren
- Bei Montage auf dem Dach sind Umwelteinflüsse, wie z. B. starke Winde und Erdbeben, zu bedenken, Ziehen Sie bitte den Installationsunterbau mit Schrauben oder Nägeln gut fest.
- Wenn Sie das Gerät auf Beton oder einer festen Oberfläche installieren, verwenden Sie M10- oder W 3/8"-Schrauben und Muttern. Stellen Sie sicher, dass das Gerät senkrecht zur horizontalen Ebene

(Installieren Sie das Gerät mit der Ankerschraube wie rechts abebildet).


- Installation des Außengeräts im Freien.
- Installieren Sie das Außengerät so, dass es waagerecht ausgerichtet ist.

## WASSERABLAUF DES AUSSENGERÄTS

- Bei Verwendung eines Ablaufbogens 11 sind die nachfolgenden Hinweise zu beachten: - Das Gerät sollte auf einen mindestens 50 mm hohen Unterbau gestellt werden.
  - Die Öffnungen, ø 32 mm, sind mit Gummikappen 3 zu verschließen. (siehe nachfolgende Abbildung und von der Außenseite installieren)
  - Wenn das Ablaufwasser austritt, bringen Sie bei Bedarf Gummikappen 4 an. (siehe nachfolgende Abbildung und von der Außenseite installieren)
  - Wenn Sie das Ablaufwasser aus dem Außengerät entsorgen möchten, verwenden Sie bei Bedarf einen Auffangbehälter (bauseits).
- Wenn das Gerät in Gegenden zum Einsatz kommt, in denen die Temperatur 2 bis 3 Tage lang unter dem Gefrierpunkt liegen kann, sollten der Ablaufbogen Gummikappen und Gummikappen finicht verwendet werden, da sonst das Wasser gefrieren und den Ventilator blockieren kann.





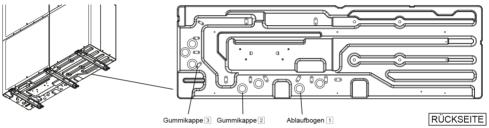


## ANBRINGEN DER MUFFE AUS ROHRLEITUNGEN (BOHREN DER WANDDURCHFÜHRUNG)

- Bohren Sie eine Wanddurchführung. (Leitungsdurchmesser und Dicke der Isolierung beachten.)
- Muffe in die Durchführung einsetzen.
- Überschiebmuffe einsetzen.
- Muffe so abschneiden, dass sie ca. 15 mm von der Wand absteht.

## ACHTUNG

Bei Hohlwänden bitte in jedem Fall eine Muffe für die Durchführung verwenden, um einem Leitungsverbiss durch Mäuse vorzubeugen


5. Zum Abschluss die Muffe mit Dichtungsmasse oder Kitt abdichten.



## LEITUNGSINSTALLATION

Typisches Anschlussschema

Wenn das Außengerät allein verwendet wird



## (Wasserseitiger Anschluss

- Der wasserseitige Anschluss ist durch einen qualifizierten Klempner durchzuführen
- Dieser Wasserkreis muss allen relevanten europäischen und nationalen Bestimmungen (einschließlich EN61770) und der örtlichen Bauordnung folgen.
- Stellen Sie sicher, dass die im Wasserkreis installierten Komponenten beim Betrieb den Wasserdruck aushalten können.
- Verwenden Sie keine abgenutzten Rohre oder abnehmbaren Schlauchsätze.
- Wenden Sie keine Gewalt an den Wasserleitungen an. Diese könnten sonst beschädigt werden.
- Es sind geeignete Dichtungsmittel zu verwenden, die den Drücken und Temperaturen des Systems standhalten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie zwei Schraubenschlüssel verwenden, um die Verbindung festzuziehen. Abschließend werden die Muttern mit einem Drehmomentschlüssel entsprechend der nachfolgenden Tabelle angezogen.
- Leitungsenden sind beim Durchführen durch Wände zu verschließen, damit kein Schmutz in die Leitungen gelangt.
- Bei Verwendung messingfreier Metallrohre sind die Rohre so zu isolieren, dass keine galvanische Korrosion entstehen kann.
- Verbinden Sie keine verzinkten Rohre. Dies kann zu galvanischer Korrosion führen.
- Verwenden Sie passende Muttern für alle Außengeräte-Rohrverbindungen, und reinigen Sie alle Rohre vor der Installation mit Leitungswasser.



	Größe	Drehmoment	
Wassereintrittsanschluss @	D 4 4 /0"	150 N•m	
Wasseraustrittsanschluss (b)	R 1-1-/2"	I IOU N•M	

## **ACHTUNG**

Anschlüsse nicht zu fest anziehen, weil es sonst zu Undichtigkeiten im Kältekreis kommen kann.

- Um Wärmeverluste zu verhindern, sind die Wasserleitungen zu isolieren.
- Nach der Installation ist die Dichtheit der Anschlüsse mit einem Testlauf zu
  überprüfen
- Ein fehlerhafter Anschluss der Rohrleitungen kann zu Fehlfunktionen des Außengeräts führen.
- Frostschutz:

Wenn das Wasser im System bleibt, besteht die Gefahr des Einfrierens, was zu Beschädigungen des Systems führen kann.

Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Wasser ablassen.

## Wenn das Außengerät allein verwendet wird

Installieren Sie ein Ausdehnungsgefäß (Einstelldruck: 1 bar) in den Zirkulationskreislauf. Für die Füllmenge, siehe 11 ÜBERPRÜFUNGEN.

Anschluss Raumkühl- bzw. Heizkreis

- Wenn das Rohr nicht ordnungsgemäß angeschlossen wird, kann dies zu einer Fehlfunktion des Außengeräts führen.
- Die Nenndurchflussrate der einzelnen Außengeräte finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Modell	Nenndurchflussrate (I/min)			
Modell	Kühlen(Effizienz)	Kühlen(Komfort)	Heizen	
WH-WXG20ME8	43,0	57,3	57,3	
WH-WXG25ME8	43,0	71,6	71,6	
WH-WXG30ME8	43,0	74,5	86,0	

## Wenn das Außengerät allein verwendet wird

- Schließen Sie den Wassereinlass (a) für Außengerät Zone 1 an den Auslassanschluss für Zone 1 der Flächen-/Fußbodenheizung an.
- Schließen Sie den Wasserauslass 

   für Außengerät Zone 1 an den Einlassanschluss für Zone 1 der Flächen-/Fußbodenheizung an.

## Bei Verbindung mit einem Innengerät

Beachten Sie die Einbauanleitung des Innengeräts.

\* Bei einem Steuermodul-Modell ist der Vorgang der gleiche, wie wenn das Außengerät allein verwendet wird.

## Rohrdurchmesser und -länge

Siehe (Besondere Installationsbedingungen) auf der nächsten Seite.

	Wasserleitungen (Wenn das Außengerät allein verwendet wird)		
Modell	Innendurch- messer	Isolations- dicke	Maximaler Höhenunterschied zwischen Außengerät und Flächen-/Fußbodenheizung
WH-WXG20ME8	WXG25ME8 30		
WH-WXG25ME8		30 mm oder mehr	10m
WH-WXG30ME8	ø 40mm	odel Illelli	


\* Modell WH-WXG30ME8 erfordert je nach Leitungslänge möglicherweise die Installation einer zusätzlichen Pumpe.

## Spezielle Installationsmuster

Spezielle Baumuster, die hier erwähnt werden, betreffen den Fall, dass ein erheblicher Höhenunterschied (z. B. mehr als 10 m) zwischen der Installation des Außengeräts und der Fußbodenheizung (oder Innengerät) besteht.

In einem solchen Fall ist Vorsicht geboten, da eine falsche Wasserbefüllung während der Installation dazu führen kann, dass das System nicht richtig funktioniert und Wasser austritt.

① Wenn sich das Außengerät unten und dem Panel/der Fußbodenheizung ② Wenn sich das Außengerät oben und dem Panel/der Fußbodenheizung 30 m darunter befindet 30 m darüber befindet



- Pufferspeicherthermistor 30m
- Druckkontrolle an der Bedieneinheit: 3,5 ~ 4 bar. (bei einer Höhendifferenz von 30 m) Wenn eine zusätzliche Pumpe installiert wird, schließen Sie diese an den Wasseraustritt des Außengeräts an.
- (Wenn er am Wassereinlass installiert ist, wird das Sicherheitsventil aktiviert und das Wasser wird abgelassen)
- Das Innengerät ist erforderlich, wenn Sie eine zusätzliche Pumpe installieren
- Druckkontrolle an der Bedieneinheit: 0,5 ~ 1 bar. (bei einer Höhendifferenz von 30 m)

Fußbodenheizung

Wenn eine zusätzliche Pumpe installiert wird, schließen Sie diese an den Wasseraustritt des Innengeräts an. Das Innengerät ist erforderlich, wenn Sie eine zusätzliche Pumpe installieren

Pufferspeicher

Höhendifferenz zwischen Außengerät und Tankeinheit Wasserdruck im Außengerät		im Außengerät
	Bis zu 30m	0,5~1,0bar
Außengerät über der Tankeinheit	Bis zu 20m	1,0~2,0bar
	Bis zu 10m	1,0~3,0bar
	Bis zu 10m	1,5~4,0bar
Außengerät unter der Tankeinheit	Bis zu 20m	2,5~4,0bar
	Bis zu 30m	3,5~4,0bar

## KABELANSCHLUSS AM AUSSENGERÄT

## VORSICHT

Dieser Abschnitt richtet sich ausschließlich an autorisierte und qualifizierte

Arbeiten innerhalb der mit Arbeitsschrauben befestigten

Klemmleistenabdeckungen ③ müssen von einem Installateur oder Wartungspersonal unter Aufsicht von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

## Befestigen von Netzkabel und Verbindungskabel

- 1. Der Anschluss an die Stromversorgung muss über eine Trennvorrichtung erfolgen.
  - Die Trennvorrichtung muss einen Konfaktabstand von mindestens 3,0 mm aufweisen.
     Verwenden Sie ein zugelassenes, mit Neopren ummanteltes, flexibles Kabel mit der Typenbezeichnung 60245 IEC 57, H07RN-F oder schwerer. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an das Isoliergerät (die Trennvorrichtung) an. Die Anforderungen an die Kabelgröße finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

### Netzkabel

Modell	WH-WXG20ME8 WH-WXG25ME8 WH-WXG30ME8
Kabelspezifikationen	5 × 10 mm <sup>2</sup> ~5 × 16 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	ø 5~8,8 mm
Zu verwendende Kabelverschraubung (siehe Diagramm in 2 unten)	Α
Trennvorrichtungen	50A
Empfohlener Fehlerstromschutzschalter	30mA, 4 P, TypA

 Wie in der Abbildung 3 dargestellt, sollte der Erdleiter aus Sicherheitsgründen länge sein als die übrigen Leitungen, für den Fall, dass das Kabel aus dem Kabelhaltef herausrutscht.


Dieses Gerät entspricht IEC 61000-3-12, vorausgesetzt, die Kurzschlussleistung Ssc ist größer oder gleich 5.300 kVA (30-kW-Modell) / 4.500 kVA (25-kW-Modell) / 3.600 kVA (20-kW-Modell) an der Schnittstelle zwischen der Stromversorgung des Benutzers und dem öffentlichen Stromnetz. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs oder des Benutzers des Geräts, gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Stromnetzbetreiber, sicherzustellen, dass das Gerät nur an ein Stromnetz mit einer Kurzschlussleistung Ssc von mindestens 5.300 kVA (30-kW-Modell) / 4.500 kVA (25-kW-Modell) / 4.500 kVA


2. Die Anschlussleitung muss ein zugelassenes, mit Neopren ummanteltes Kabel mit der Typbezeichnung 60245 IEC 57, H07RN-F oder schwerer sein (siehe Tabelle unten). Der Durchmesser der Ummantelung der entsprechenden Anschlusskabel muss innerhalb der mit der Kabelverschraubung kompatiblen Spezifikation liegen.

		Speichertemperaturfühler			Bedienein	heit
	Kabelspezifikationen	2 × min 0,75 mm <sup>2</sup>		Isol	mindestens 0,5 mm ierbeschichtung (P\ abgeschirmtem Ka	C oder Gummi)
					D: 1 /	

	3-Wege Ventil	Bivalente Heizquelle	ZUSATZPUMPE	
Kabelspezifikationen	3 × min 1,0 mm <sup>2</sup>	2 × min	2 × min 1,5 mm <sup>2</sup>	
Kabeldurchmesser	ø 6,5~10,0 mm			
Zu verwendende Kabelverschraubung (siehe Diagramm in 2 unten)				


- 3. Führen Sie die Kabel wie folgt.
  - Die Kabel dürfen nicht durch scharfe Kanten beschädigt werden.
  - 1 Entfernen Sie die Frontverkleidung ① und ziehen Sie das Stromkabel (für die Anwendung zugelassenes Kabel \*1) und das Anschlusskabel in die hintere Durchführung. Achten Sie darauf, die Buchse zu verwenden und sie nicht zu verlieren.
  - Entfernen Sie die Abdeckung der Klemmenleiste und ③ die Kappe der Kabelverschraubung und führen Sie die Kabel in die Kabeldurchführung an der Unterseite des Gehäuses der elektrischen Steuereinheit ein.
  - 3 Schließen Sie es an die Anschlussleiste ④ und die optionale Anschlussleiste ⑤ an.
    4 Befestigen Sie die Kabelverschraubung wie in [Abbildung 2] \*2 gezeigt
  - Bringen Sie die Abdeckung der Klemmenleiste an, 3 wie in [Abbildung 2] 2 beschrieben
  - \*1 Erwerben Sie das für die Anwendung zugelassene Kabel vor Ort.
  - \*2 Die Schrauben der Kabelverschraubung und der Klemmleistenabdeckung ③ müssen mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment angezogen werden, um das Eindringen von Gas zu verhindern.

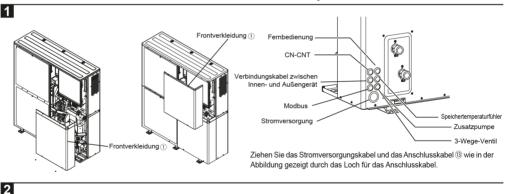







	Kabelverschraubung	Mutter
Kabelverschraubung	1,8 ~ 2,5 N•m	2,2 ~ 3,0 N•m
A	(18,4 ~ 25,5 kgf•cm)	(22,4 ~ 30,6 kgf•cm)
Kabelverschraubung	1,2 ~ 1,8 N•m	1,5 ~ 2,2 N•m
B	(12,2 ~ 18,4 kgf•cm)	(15,3 ~ 22,4 kgf•cm)

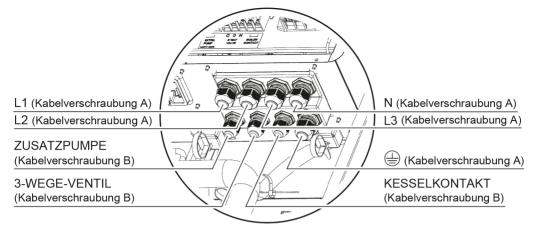


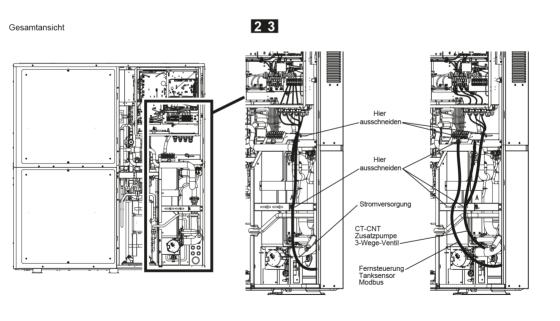



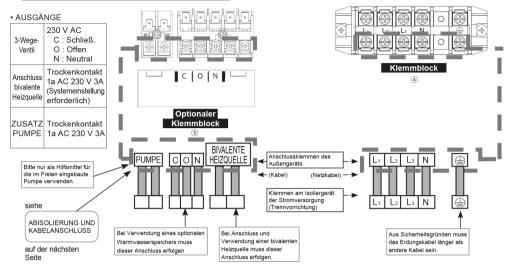

## ABISOLIERUNG UND KABELANSCHLUSS



Klemmenschraube	Anzugsmoment cN•m {kgf•cm}
M4	157 ~ 196 {16 ~ 20}
M5	196 ~ 245 {20 ~ 25}

## ÜBERPRÜFUNGEN


## ♠ VORSICHT

Vor dem Durchführen der nachfolgenden Arbeiten muss unbedingt die Stromversorgung ausgeschaltet werden.

## ÜBERPRÜFEN DES WASSERDRUCKS ) \* (0,50 bar = 0,05 MPa)

Der Wasserdruck sollte nicht unter 0,5 bar fallen. (Prüfen Sie den Wasserdruck mit der Bedieneinheit) Füllen Sie ggf. Wasser in die Raumheiz- / kühlleitungen ein (durch den Wasserzulauf der Zone 1 a).

> Symbol blinkt, wenn "0,50 bar"unterschritten wird



## ÜBERPRÜFEN DES SICHERHEITSVENTILS

- Ziehen Sie den Hebel in die horizontale Richtung und vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitsventil ordnungsgemäß funktioniert.
- 2. Lassen Sie den Hebel los, wenn Wasser aus dem Ablaufrohr des Sicherheitsventils austritt. (Solange weiterhin Luft aus dem Ablaufrohr austritt. halten Sie den Hebel angehoben, um die Luft vollständig abzulassen)
- 3. Überprüfen Sie, dass kein Wasser mehr aus dem Ablaufrohr austritt.
- 4. Wenn Wasser austritt, ziehen Sie den Hebel mehrmals und lassen Sie ihn in die ursprüngliche Position zurückkehren, um sicherzustellen, dass kein Wasser mehr austritt.
- Wenn weiterhin Wasser aus dem Ablauf kommt, lassen Sie das Wasser ab. Schalten Sie das System AUS und wenden Sie sich an Ihren Fachinstallateur.

## AUF ANGESAMMELTE LUFT PRÜFEN

- Öffnen Sie die Entlüftungsstopfen an Heizungsverkleidung, Ventilatorkonvektor usw. und lassen Sie die in den Geräten und Rohrleitungen angesammelte
- Wenn das Außengerät und das Innengerät auf verschiedenen Etagen installiert sind, öffnen Sie den Entlüftungsstopfen am Wasserstopfen des Außengeräts und den Entlüftungsstopfen an der Heizungsflasche im Innengerät, um die Luft abzulassen, (Vorsicht, Wasser tritt aus)

## FASSUNGSVERMÖGEN DES AUSDEHNUNGSGEFÄSSES UND EINSTELLDRUCK

- Dieses Außengerät verfügt nicht über ein eingebautes Ausdehnungsgefäß.
- Das Fassungsvermögen des Ausdehnungsgefäßes sollte anhand der folgenden Formel berechnet werden
- Installieren Sie ein Ausdehnungsgefäß (Einstelldruck: 1 bar) in den Zirkulationskreislauf.

Die Formel für die Kapazität finden Sie unten:

$$V = \frac{\epsilon \times Vo}{1 - \frac{98 + P_1}{98 + P_2}}$$

V: Erforderliches Gasvolumen

<Ausdehnungsgefäß-Volumen: L>

Vo: Gesamt-Wassermenge des Systems <L>  $\epsilon$ : Wasserausdehnungs- 5 x 80 °C = 0,0219

Koeffizient

P1: Fülldruck des P1 = 100 kPa

Ausdehnungsgefäßes

P2: Maximaldruck des P2 = 400 kPa

Systems

O Es wird empfohlen, das benötigte Fassungsvermögen des Gefäßes mit einer Marge von etwa 10 % zu berechnen.

## Tabelle Wasser-Expansionsrate

	·
Wassertemperatur (°C)	Wasserausdehnungs-Koeffizient ε
10	0,0003
20	0,0019
30	0,0044
40	0,0078
50	0,0121
60	0,0171
70	0,0228
80	0,0291
90	0,0360

## Wenn ein Innengerät eingeführt und es mehr als 7 m tiefer als das Außengerät installiert wird

Erhöhen Sie den anfänglichen Druck im Ausdehnungsgefäß gemäß den untenstehenden Berechnungen.

## Pg= (H\*10+30) kPa

Pg: Anfangsdruck des

Ausdehnungsgefäßes (kPa)

: Höhenunterschied (m)

## **TESTBETRIEB**

- Vor der Durchführung des Testbetriebs müssen folgende Punkte erfüllt sein: a) Die Rohrleitungen wurden fachgerecht verlegt.
  - b) Die elektrische Verkabelung wurde fachgerecht ausgeführt.
  - c) Der Raumheiz- / kühlkreislauf wurde mit Wasser gefüllt und entlüftet.
  - Vergewissern Sie sich, dass das Wasser wie vorgesehen durch den Wasserkreislauf zirkuliert, Nicht kurzschließen, Vergewissern Sie sich, dass die Ventile im Kreislauf geöffnet sind und der Wasserfluss nicht blockiert ist.
- 2. Im Normalbetrieb sollte der Wasserdruck-Messwert zwischen 0,5 und 4 bar (0.05 und 0.4 MPa) liegen. Bei Bedarf ist die Geschwindigkeit der Umwälzpumpe (7) so einzustellen, dass der Wasserdruck sich im normalen Betriebsbereich befindet. Wenn durch das Einstellen der Geschwindigkeit der Umwälzpumpe 7 das Problem nicht behoben wird, wenden Sie sich an einen Fachinstallateur vor Ort.
- 3. Nach dem Testbetrieb ist der Magnet-Wasserfilter ® zu reinigen.. Nach dem Reinigen ist er wieder einzusetzen. (Siehe 13 WARTUNG)

## WASSERSTRÖMUNG DES WASSERKREISES ÜBERPRÜFEN


Wählen Sie Installateur-Setup → Service-Einstellungen → Max. Pumpendrehzahl → Entlüften.

Bestätigen Sie, dass die Nenndurchflussmenge erreicht wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, ändern Sie die maximale Leistung oder installieren Sie eine zusätzliche Pumpe. \*Die Wasserströmung kann durch die Service-Einstellungen kontrolliert werden (Maximale Geschwindigkeit der Pumpe) [Heizbetrieb bei niedriger Wassertemperatur und niedriger Wasserströmung kann während des Abtauprozesses "H75" auslösen.] \*Wenn kein Durchfluss vorhanden ist oder H62 angezeigt wird, stellen die Pumpe ab und lassen Sie die Luft ab. (Siehe "AUF ANGESAMMELTE LUFT PRÜFEN" in III ÜBERPRÜFUNGEN )




(Verbindung zwischen Innen- und Außengerät


Wenn das Außengerät allein verwendet wird, lassen Sie die Kurzschlussdrähte "C2" und "C3" wie in der Abbildung unten gezeigt angeschlossen.



Wenn das Gerät an ein Innengerät angeschlossen wird, entfernen Sie die Kurzschlussdrähte "C2" und "C3" und schließen Sie es wie in der Abbildung unten gezeigt an.



## ABISOLIERUNG UND KABELANSCHLUSS



Klemmenschraube	Anzugsmoment cN•m {kgf•cm}
M4	157 ~ 196 {16 ~ 20}
M5	196 ~ 245 {20 ~ 25}

## (ANSCHLUSSBEDINGUNG

## Für das Modell WH-WXG20ME8, WH-WXG25ME8, WH-WXG30ME8

- Die Stromversorgung dieses Geräts entspricht IEC/EN 61000-3-12, vorausgesetzt, die Kurzschlussleistung Ssc ist großer oder gleich 5.300 kVA (30-kW-Modell) / 4.500 kVA (25-kW-Modell) / 3.600 kVA (20-kW-Modell) an der Schnittstelle zwischen der Stromversorgung des Benutzers und dem öffentlichen Stromnetz.
- Netzanschluss dieses Geräts erfüllt EN/IEC 61000-3-3 und kann an das aktuelle Versorgungsnetz angeschlossen werden.

## 7 INSTALLATION DER BEDIENEINHEIT

• Die Bedieneinheit ist ein optionales Zubehör.

Achten Sie darauf, diese zu erwerben, wenn das Außengerät allein verwendet wird.

Wenn Sie ein Innengerät gekauft haben, ist sie im Lieferumfang enthalten.


Wenn Sie die Bedieneinheit an einem anderen Ort aufstellen, installieren Sie sie gemäß dem Installationshandbuch.

## INSTALLATIONSORT

- Wenn Sie das Gerät als Raumthermostat verwenden, ist die Bedieneinheit in einer Höhe von 1,0 bis 1,5 m über dem Boden an einer Position zu montieren, an der die durchschnittliche Raumtemperatur gemessen werden kann.
- Die Bedieneinheit ist vertikal an der Wand zu montieren.
- · Folgende Installationsorte sind zu vermeiden
  - Am Fenster oder an anderen Orten mit direkter Sonneinstrahlung oder mit Zugluft
  - In der N\u00e4he oder Objekten, die eine Ablenkung des Raumluftstroms verursachen
  - An Orten, an denen Kondensationsfeuchte auftreten kann (Die Bedieneinheit ist weder dampf- noch wasserdicht)
  - 4. In der Nähe von Wärmequellen
  - 5. Auf unebenen Flächen
  - Außen
- Zu Fernsehern, Radiogeräten und Computern muss ein Abstand von min.
   1 m eingehalten werden.

(Ursache von unscharfem Bild oder Geräusch)

## VERDRAHTUNG DER BEDIENEINHEIT (wenn das Außengerät allein verwendet wird)



 Das Fernsteuerungskabel muss ein IEC61158-2-Feldbuskabel (1-Draht-Paar mit Abschirmung / Folie, Querschnitt 0,8 mm²) oder gleichwertig sein.

Die Gesamtkabellänge darf max. 50 m betragen. (Für den Teil, der nach außen gerichtet ist, sollte ein UV-Schutz vorgesehen


Die Abschirmung / Folie muss am Gehäuse abgenommen werden. (Die Abschirmung / Folie darf nirgendwo angeschlossen werden.)

- Bei der Verbindung von Kabeln ist darauf zu achten, diese nicht mit anderen Klemmen des Außengeräts zu verbinden (z. B. Verdrahtungsklemme der Stromquelle). Fehlfunktion kann vorkommen.
- Verdrahtung der Bedieneinheit nicht mit den Kabeln für die Spannungsversorgung zu einem Bündel zusammenfassen oder in einem gemeinsamen Metallkabelkanal verlegen. Betriebsfehler kann auftreten.
- Bei Verwendung der 2. Bedieneinheit (optional) schließen Sie diese an die Klemmenleiste an, indem Sie sie zusammen anziehen.


## 8 INSTALLATION DES NETZWERKADAPTERS

## 8-1. NETZWERKADAPTER (optional)


 Führen Sie einen Flachkopfschraubendreher in die Öffnung an der Oberseite des Adapters ein, und nehmen Sie die Abdeckung ab. Schließen Sie das CN-CNT-Kabel an den Steckverbinder im Adapter an.



 Ziehen Sie das CN-CNT-Kabel durch das Loch an der Unterseite des Adapters und bringen Sie die Abdeckung wieder an.



 Schließen Sie das CN-CNT-Kabel an den CN-CNT-Steckverbinder am Außengerät an.



Einzelheiten finden Sie in der mit dem Netzwerkadapter gelieferten Anleitung.

Für Informationen zum Installationsort siehe "Installationsort" unter 7 INSTALLATION DER BEDIENEINHEIT.

## 8-2. Modbus (optional)

Die Verdrahtung ist für Modbus. Verwenden Sie ein RS-485-Buskabel.


## 9 ISOLIEREN DER ROHRLEITUNGEN

 Führen Sie die Isolierung der Rohrverbindungen gemäß dem Abschnitt "Anschluss Raumkühl- bzw. Heizkreis" unter [5]LEITUNGSINSTALLATION] durch. Umwickeln Sie die Rohre Ende-zu-Ende mit einer Isolierung, um Kondensation zu verhindem.

## 10 BEFÜLLEN MIT WASSER

- Bevor die folgenden Schritte ausgeführt werden, muss sichergestellt werden, dass alle Rohre ordnungsgemäß verlegt wurden.
- Beginnen Sie mit dem Einfüllen von Wasser in den Raumheiz-/ kühlkreislauf über den Wassereingang von Zone 1 

   (mit einem Druck von mehr als 1 bar (0.1 MPa))
- Stoppen Sie das Befüllen, wenn das freie Wasser durch das Ablassrohr des Sicherheitsventil 
   (2) fließt. (Außengerät prüfen)
- 3. Schalten Sie das Außengerät EIN.
- Fernbedienungs-Menü → Installateur-Setup → Service-Einstellungen → Max. Pumpendrehzahl → Pumpe einschalten.
- 5. Stellen Sie sicher, dass die Umwälzpumpe 7 läuft.
- Es ist darauf zu achten, dass an den Leitungsverbindungen keine Undichtigkeiten auftreten.

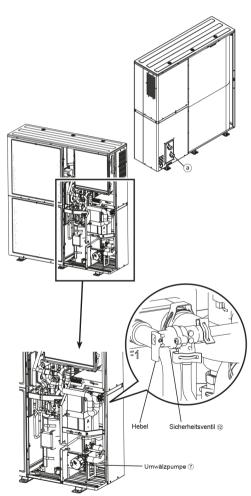


## 13 WARTUNG

## 13-1 Wartung des magnetischen Wasserfilters (8)

 Um die Sicherheit und eine optimale Leistung des Außengeräts zu gewährleisten, müssen in regelmäßigen Abständen saisonale Inspektionen, Funktionsprüfungen des FI-Schutzschalters, der Verdrahtung und der Verrohrung durchgeführt werden. Diese Wartung und planmäßige Inspektion sollte von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

## Wartung des Magnet-Wasserfilter ®

- 1. Schalten Sie die Stromversorgung aus
- 2. Stellen Sie einen Behälter oder Schlauch unter den magnetischen Wasserfilter ®.
- 3. Dismount magnet holder at side of Magnetic Water Filter 8.
- Entfernen Sie die Kappe des Entleerungsanschlusses mit einem Inbusschlüssel (6 mm).
- Öffnen Sie das Wartungsventil mit dem Inbusschlüssel (6 mm), um das Schmutzwasser aus der Auslassöffnung in einen Behälter abzulassen.
- Schließen Sie das Wartungsventil, wenn der Behälter voll ist, um ein Auslaufen in das Außengerät zu vermeiden.
- 7. Entsorgen Sie das Schmutzwasser.
- 8. Bringen Sie die Kappe der Auslassöffnung und die Magnethalterung wieder an.
- Füllen Sie den Raumheiz-/kühlkreis wieder mit Wasser, wenn erforderlich. (Für weitere Informationen siehe 10 BEFÜLLEN MIT WASSER)
- 10. Schalten Sie die Stromversorgung ein.










### 13-2 Frostschutz des Wasserkreislaufs

- Achten Sie auf einen Frostschutz, wenn die Außentemperatur unter den Gefrierpunkt (0 °C ) fällt, da das Wasser im System einfrieren kann. Wir empfehlen eine 40% ige Propylenglykollösung (für -20 °C )
- Um eine Beschädigung des Geräts durch Einfrieren zu vermeiden, muss das Wasser aus dem Gerät abgelassen werden, wenn es bei ausgeschalteter Stromversorgung gelagert wird, z. B. nach der Installation oder unmittelbar nach dem Abschluss des Testlaufs. Lassen Sie das Wasser ab, wenn die Außentemperatur über dem Gefrierpunkt (0°C) liegt, um ein Einfrieren während des Ablassens zu verhindern.

## Frostschutz des Wasserkreislaufs

- 1. Schalten Sie die Stromversorgung AUS.
- Lösen Sie die Ablassschraube (3 Stellen) und lassen Sie das im Inneren enthaltene Wasser ab. Die Ablassschraube darf nicht entfernt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Wasser aus allen Auslassöffnungen vollständig abgelassen ist.
- 4. Ziehen Sie die Ablassschraube (3 Stellen) fest



## **⚠** ACHTUNG

Reinigen Sie das Außengerät nicht mit Kohlenwasserstoff-Lösungsmitteln, wenn das Außengerät bei der Installation oder Wartung gereinigt werden muss.

CH	CHECKLISTE		
	Stellen Sie irgendwelche Undichtigkeiten an Wasserleitungsverbindungen fest?		
	Wurden die Wasserleitungsverbindungen isoliert?		
	Arbeitet das Sicherheitsventil normal?		
	Liegt der Wasserdruck über 0,5 bar (0,05 MPa)?		
	Wurde der Wasserablauf ordnungsgemäß aussgeführt?		
	Stimmt die Netzspannung mit der Nennspannung überein?		
	Sind die Kabel fest an der Anschlussleiste angeschlossen?		
	Sind die Kabel fest mit dem Kabelhalter fixiert?		
	Wurde die Anlage ordnungsgemäß geerdet?		
	Funktioniert der LCD-Betrieb der Fernsteuerung normal?		
	Treten ungewöhnliche Geräusche auf?		
	Verläuft der Heizbetrieb normal?		
	Ist die Tankeinheit während des Testlaufs frei von Wasserlecks?		
	(falls die Tankeinheit angeschlossen ist)		
	Überprüfen Sie die Anschlusspunkte auf falsche Verdrahtung		




## 1. Anwendungsbeispiele

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten für den Einsatz von Luft/Wasser-Wärmepumpen und die jeweiligen Einstellungen auf der Bedieneinheit erläutert.

(HINWEIS): Dieses Modell hat kein eingebautes Ausdehnungsgefäß, das verhindert, dass der Druck im Wasserkreislauf bei einem Temperaturanstieg steigt.

Kaufen Sie es unbedingt selbst und installieren Sie es.

## 1-1. Systemanwendungen auf Grundlage der Temperatureinstellung




Einstellung der Bedieneinheit

Installateur-Setup Systemeinstellung

> Heizkreise u. Fühler: Wassertemperatur

Fußbodenheizung oder Heizkörper direkt an das Außengerät anschließen. Bedieneinheit an der Wand installieren.

Das ist die grundlegende Form des einfachsten Systemaufbaus.

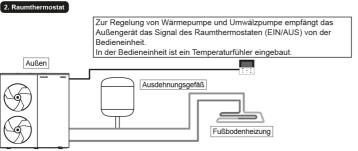


Einstellung der Bedieneinheit

Installateur-Setup Systemeinstellung

> Heizkreise u. Fühler: Raumthermostat Intern

Fußbodenheizung oder Heizkörper direkt an das Außengerät anschließen.
Bedieneinheit in dem Raum mit der installierten Fußbodenheizung montieren.
Bei dieser Anwendung wird die Bedieneinheit als Raumthermostat verwendet.

(Montagebeispiele

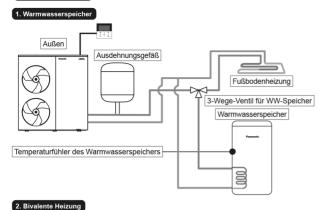



Außen

Ausdehnungsgefäß

Fußbodenheizung

Einstellung der Bedieneinheit
Installateur-Setup
Systemeinstellung

Bivalenz - Ja
Einschalten: Außentemp.
Schaltverhalten

Bei dieser Anwendung wird eine bivalente Heizquelle (z. B. ein Gasheizkessel) an das Außengerät angeschlossen, um die Wärmepumpe zu unterstützen, wenn deren Heizleistung bei extrem niedrigen Außentemperaturen nicht mehr ausreicht.

Die bivalente Heizquelle wird parallel zur Wärmepumpe als Heizkreis verwendet.

Bei Auswahl von "Parallel erweitert" kann das Schaltverhalten für den Pufferspeicherbetrieb und für den Warmwasserbetrieb getrennt eingestellt werden. Der Ausgang für die bivalente Heizquelle kann entweder über den SG ready-Eingang des Steuermoduls oder automatisch mit drei Schaltverhalten erfolgen. (Für die Betriebseinstellung der bivalenten Heizquelle ist der Installateur verantwortlich.)

Abhängig von den Einstellungen der bivalenten Heizquelle wird empfohlen, einen Pufferspeicher anzuschließen, da in diesem Fall eine höhere Wasservorlauftemperatur erreicht werden kann. (Der Anschluss eines Pufferspeichers ist vor allem dann zu empfehlen, wenn das Schaltverhalten "Parallel erweitert" genutzt werden soll) Der Anschluss eines Pufferspeichers erfordert jedoch ein Steuermodul.

Hinweis: Der Temperaturfühler des Pufferspeichers darf nur an das Steuermodul angeschlossen werden.

## ♠ VORSICHT

Panasonic ist nicht für falsche oder unsichere Verhältnisse der Kesselanlage verantwortlich.

## ⚠ ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass der Kessel und seine Integration in das System die geltenden Rechtsvorschriften erfüllen. Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des rücklaufenden Wassers aus dem Heizkreis zum Außengerät 70°C nicht übersteigt. Der Kessel wird von der Sicherheitssteuerung ausgeschaltet, wenn die Wassertemperatur des Heizkreislaufs 85 °C übersteigt.

Wenn Sie neben dem Anschluss des Warmwasserspeichers oder der bivalenten Heizquelle weitere optionale Funktionen nutzen möchten, kaufen Sie ein optionales Innengerät oder ein Steuermodul.

Zu den Funktionen, die durch den Kauf eines Innengeräts usw. verfügbar werden, gehören:

- Anschluss Pufferspeicher
- Regelung von System mit 2 Heizkreisen
- Solaranbindung
- SG Ready
- Leistungssteuerung und weitere

Optionale Platine erforderlich


20

## 2. Systeminstallation

Außentemp. -


## 2-1. Tasten und Display der Bedieneinheit

Die abgebildeten LCD-Displays in diesem Handbuch dienen nur Erläuterungszwecken und können sich von dem tatsächlichen Gerät unterscheiden.



- A: Hauptfenster Informationen anzeigen
  B: Menü Hauptmenü öffnen/schließen
- C: Pfeil-Tasten Element auswählen oder ändern
- D: EIN/AUS-Taste Gerät ein- bzw. ausschalten
- E: Zurück-Taste Zum vorherigen Element zurückkehren
- F: Schnellmenü ---- Schnellmenü öffnen/schließen
- G: Weiter --- Bestätigen

## LCD-Display (Tatsächliches Display - Dunkler Hintergrund mit weißen Symbolen)




1 Betriebssymbole -Anzeige der eingestellten Funktion/des eingestellten Status. Urlaubsbetrieb Leistungssteuerung Wochentimer Elektro-Heizstab Heizung Flüsterbetrieb Elektro-Heizstab Warmwasser Betrieb mit Bedieneinheit als Raumthermostat Solarbetrieb Leistungsbetrieb Bivalente Heizquelle Wasserdruck [bar] (Zirkulationskreislauf) Anzeige der eingestellten Betriebsart/des aktuellen Betriebsstatus. 3 Betriebsart Heizen Kühlen Warmwasserbereitung (\*) Auto Heizen Auto Kühlen Wärmepumpe in Betrieb Anzeige Temperatur-fühler/ Interner Vorlauftemperatur Schwimmbadtemp. Heizkurve Temperaturen direkt eingestellt eingestellt Anzeige der Temperatur des jeweiligen Heizkreises (entspricht der Solltemperatur, wenn mit einer Linie umrandet) 5 Anzeige Heiztemp. —

7 Anzeige der Speichertemp. — Anzeige der aktuellen Speichertemperatur (entspricht der Solltemperatur, wenn mit einer Linie umrandet)

Anzeige der Außentemperatur

## 2-2. Erstes Einschalten (Installationsstart)



Nach dem ersten Einschalten EIN erscheint zuerst das Initialisierungsfenster (10 Sek.)

12:00 pm, Mo

Nach Abschluss der Initialisierung erscheint das Anfangsfenster.


1

Sprache	12:00 pm, Mo
ENGLISH	
FRANÇAIS	
DEUTSCH	
ITALIANO	
→ Wählen	[←] Bestät.

Wenn eine beliebige Taste betätigt wird, erscheint das Fenster für die Spracheinstellung. (HINWEIS) Wenn die Grundeinstellung nicht ausgeführt wird, erscheint das Menü nicht.

Wenn von Anfang an zwei Fernbedienungen installiert sind, wird die erste Fernbedienung, bei der die Sprache eingestellt wurde, als Hauptfernbedienung erkannt.

■ Sprache einstellen & bestätigen



Nachdem die Sprache eingestellt wurde, erscheint das Einstellungsfenster für die Anzeige der Uhrzeit im 24-Stunden- oder 12-Stunden-Format (24 h/AM/PM).

## ■ Zeitanzeige einstellen & bestätigen

Datum und Uhrzeit	12:00 pm, Mo
Jahr/Monat/Tag	Std.: Min.
2024 / 01 / 01	12 : 00 pm
<b>≜</b> ▶ Wählen	[ ] Bestät

Danach erscheint das Einstellungsfenster für das aktuelle Datum (im Format JJJJ/MM/TT) und die aktuelle Uhrzeit.

■ Datum und Uhrzeit einstellen & bestätigen

Frontgitter 12:00 pm, Mo

Außenfrontgitter fixiert?

Nein

Ja

Wählen [ ---] Bestät.

Bei "Nein und Bestätigen" wird eine Warnmeldung mit der Aufforderung angezeigt, vor Inbetriebnahme des Geräts die Frontblende des Außengeräts anzubringen.

Achtung
Frontgitter zur Sicherheit
vor Inbetriebnahme befestigen

[\_\_] Schließ.

■ Wählen Sie Ja und bestätigen Sie, sobald die Frontblende des Außengeräts angebracht ist

12:00 pm, Mo [ᠿ]Start

Danach erscheint erneut das Anfangsfenster.


■ Hauptmenü-Taste drücken und "Installateur-Setup auswählen"

Hauptmenü	12:00 pm, Mo	
Systemüberprüfung		
Persönl. Einstellung		
Service-Kontakt		
Installateur-Setup		
▲ Wählen	[ <b>←</b> ] Bestät.	


■ Bestätigungstaste drücken, um Installateur-Setup zu öffnen

## 3. Einrichtung

## 3-1. Installateur-Setup

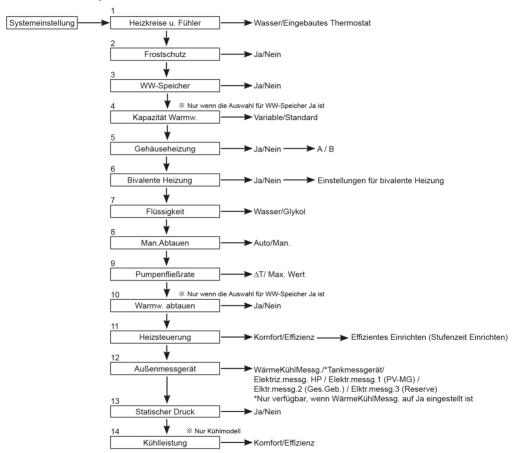

<sup>※</sup> Die Beschreibung oben bezieht sich nur auf das Außengerät.
Für Innengeräte konsultieren Sie bitte das Installationshandbuch, die mit dem Innengerät geliefert wird.

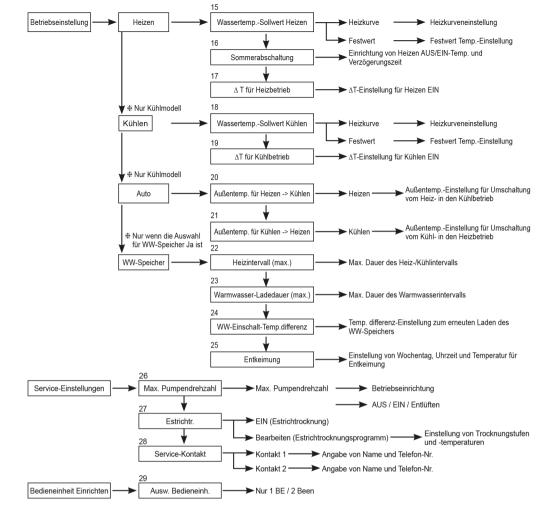

<sup>※</sup> Die Beschreibung oben bezieht sich nur auf das Außengerät.
Für Innengeräte konsultieren Sie bitte das Installationshandbuch, die mit dem Innengerät geliefert wird.

## 3-2. Systemeinstellung

1. Heizkreise u. Fühler

Grundeinstellung: Wassertemp

Wählen Sie einen der 2 folgenden Fühler für die Raumtemperaturregelung:

- Wassertemperatur (Vorlauftemperatur des Heizkreises)
- 2 Raumthermostat (Intern)

Systemeinstellung	12:00am,Mo
Heizkreise u. Fühle	r
Frostschutz	
WW-Speicher	
Kapazität Warmw.	
_ Wählen	「← Bestät.

### 2. Frostschutz

Grundeinstellung: Ja

Frostschutzbetrieb für den Wasserkreislauf ausführen.

Wenn "Ja" eingestellt ist, wird die Umwälzpumpe eingeschaltet, wenn die Wassertemperatur den Gefrierpunkt erreicht. Wenn die Wassertemperatur die Ausschalttemperatur für die Umwälzpumpe nicht erreicht, wird die Wärmepumpe aktiviert.

(HINWEIS) Wenn "Nein" eingestellt ist, kann der Wasserkreislauf einfrieren und eine Fehlfunktion auslösen, wenn die Wassertemperatur den Gefrierpunkt erreicht oder unter 0°C sinkt.

Systemeinstellung	12:00am,Mo
Heizkreise u. Fühler	
Frostschutz	
WW-Speicher	
Kapazität Warmw.	
Wählen	[←] Bestät.

## 3. WW-Speicher

Grundeinstellung: Nein

Wählen Sie, ob ein Warmwasserspeicher angeschlossen ist oder nicht. Wenn auf "Ja" eingestellt, wird die Wasserheizfunktion verwendet. Die Temperatur der Warmwasserspeichers kann über das Hauptfenster eingestellt werden.

Systemeinstellung	12:00am,Mo
Heizkreise u. Fühler	
Frostschutz	
WW-Speicher	
Kapazität Warmw.	
🔷 Wählen	[←] Bestät.

## 4. Kapazität Warmw.

Grundeinstellung: Variable

Variable Warmwasserleistungs-Einstellung, die normalerweise mit effizientem Aufheizen eingestellt wird, was ein energiesparendes Heizen bedeutet. Während der Warmwasserverbrauch hoch und die Speichertemperatur niedrig ist, läuft der variable Warmwassermodus mit schneller Aufheizung, die den Speicher mit hoher Heizleistung erwärmt.

Wenn die Standard-Einstellung für die Warmwasserleistung gewählt wird, läuft die Wärmepumpe beim Aufheizen des Speichers mit Nennheizleistung.

\* Nur wenn "Ja", für den Anschluss Warmwasserspeicher ausgewählt ist

Systemeinstellung	12:00am,Mo
Heizkreise u. Fühler	
Frostschutz	
WW-Speicher	
Kapazität Warmw.	
Wählen	[ <b>←</b> ] Bestät.

## 5. Gehäuseheizung

Grundeinstellung: Nein

Wählen Sie aus, ob eine Gehäuseheizung angeschlossen ist, oder nicht. Wenn "Ja" eingestellt ist, wählen Sie Schaltverhalten A oder B für die Gehäuseheizung aus.

- A: Gebäudeheizung wird nur während des Abtaubetriebs eingeschaltet.
- B: Schalten Sie die Heizung während des Heizbetriebs ein, wenn die Außentemperatur unter 5°C liegt.

Systemeinstellung 12:00am,Mo
Frostschutz
WW-Speicher
Kapazität Warmw.
Gehäuseheizung

Wählen

All Bestät.

## 6. Bivalente Heizung Grundeinstellung: Nein

Wählen Sie aus, ob eine bivalente Heizquelle angeschlossen ist.

Schließen Sie das Kabel für das Signal zum Einschalten der bivalenten Heizquelle an die Klemmen auf der Hauptplatine der Bedieneinheit an.

Stellen Sie Bivalente Heizung auf "Ja". Führen Sie danach die Einstellungen laut den Anweisungen der Bedieneinheit aus. Das Symbol für den Anschluss einer bivalenten Heizquelle wird im Hauptfenster der Bedieneinheit angezeigt.

## Systemeinstellung 12:00am,Mo WW-Speicher Kapazität Warmw. Gehäuseheizung Bivalente Heizung Wählen

## Auto

Für den automatischen Bivalenzbetrieb sind drei Schaltverhalten verfügbar, Die Bewegung der einzelnen Modi ist wie unten dargestellt:


- ① Alternativ (Umschaltung zum Betrieb der bivalenten Heizquelle, wenn die Außentemperatur unter den Grenzwert sinkt)
- ② Parallel (ermöglicht gleichzeitigen Betrieb von Wärmepumpe und bivalenter Heizquelle, wenn die Außentemperatur unter den Grenzwert sinkt)

③ Parallel erweitert (ermöglicht getrennte Einstellung für Pufferspeicher und Warmwasserspeicher sowie einer Ein- und Ausschaltverzögerung für den Betrieb der bivalenten Heizquelle)

Wenn die bivalente Heizquelle auf "EIN" gestellt ist, ist der "Anschluss bivalente Heizquelle" "EIN", und unter dem Bivalenzsymbol wird ein Unterstrich "—" angezeigt.

Für die bivalente Heizquelle und dieselbe Solltemperatur wie für dieWärmepumpe eingestellt werden. Wenn die Solltemperatur der bivalenten Heizquelle höher eingestellt ist die der Wärmepumpe und kein Mischventil installiert ist, kann die Vorlauftemperatur des Heizkreises nicht erreicht werden.

Für die Steuerung des Bivalenzbetriebs ist nur ein Steuersignal zulässig. Für die Betriebseinstellung der bivalenten Heizquelle ist der Installateur verantwortlich.

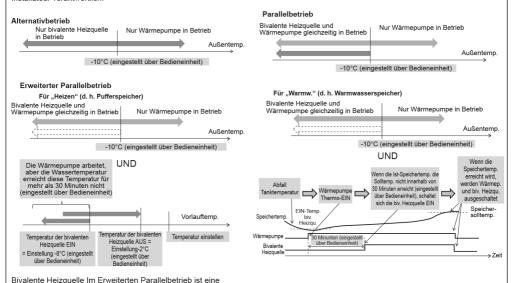

getrennte Einstellung für Pufferspeicher und Warmwasserspeicher möglich. Während des Heiz- und Warmwasserbetriebs ("HEAT+TANK") wird der Bivalenzausgang bei jeder Umschaltung der Betriebsart auf AUS zurückgesetzt. Für die Auswahl der optimalen Einstellung für das System ist ein gutes Verständnis der der Bivalenzfunktion erforderlich.


## Intelligent

An der Bedieneinheit sind der Energiepreis (sowohl Strom als auch bivalente Heizquelle) und der Zeitplan einzustellen.

Für die Betriebseinstellung von Energiepreis und Zeitplan ist der Installateur verantwortlich.

Das System berechnet den Endpreis für Strom und bivalente Heizquelle basierend auf diesen Einstellungen. Wenn der Endpreis für Strom niedriger ist als der für die bivalente Heizquelle, wird die Wärmepumpe betrieben.

Wenn der Endpreis für die bivalente Heizquelle niedriger ist als der für Strom, wird die bivalente Heizquelle betrieben.



※ Die Beschreibung oben bezieht sich nur auf das Außengerät.
Für Innengeräte konsultieren Sie bitte das Installationshandbuch, die mit dem Innengerät geliefert wird.

## 7. Flüssigkeit Grundeinstellung: Wasser

Wählen Sie aus, ob als Heizmedium Wasser oder Glykol verwendet wird.

Es gibt 2 Arten von Einstellungen: Wasser- und Glykol.

(HINWEIS) Stellen Sie "Glykol" ein, wenn Sie Frostschutzflüssigkeit verwenden. Bei einer falschen Einstellung k\u00f6nnen St\u00f6rungen auftreten.

Systemeinstellung	12:00am,Mo
Kapazität Warmw.	
Gehäuseheizung	
Bivalente Heizung	
Flüssigkeit	
▲ Wählen	「← ] Bestät.

## 8. Man.Abtauen

Grundeinstellung: Man.

Im manuellen Betrieb kann der Benutzer den Abtaubetrieb mit Hilfe des Schnellmenüs einschalten.

Bei der Auswahl von "Auto" führt das Außengerät den Abtaubetrieb einmalig durch, wenn die Wärmepumpe bei niedriegen Umgebungsbedingungen einen längeren Heizbetrieb ohne Abtauvorgang ausführt.

(Auch bei der Auswahl von "Auto" kann der Benutzer den Abtaubetrieb mit Hilfe des Schnellmenüs einschalten)

Systemeinstellung		12:00am,Mo
Gehäuseheizung		
Bivalente Heizung		
Flüssigkeit		
Man.Abtauen		
Wählen	[←] Bestät.	

## 9. Pumpenfließrate

Grundeinstellung: ΔT

Wenn für den Pumpendurchfluss \*∆T eingestellt ist, stellt das Gerät die Pumpenleistung so ein, dass bei Einstellung von \*∆T für Heizbetrieb und \*∆T für Kühlbetrieb im Betriebseinrichtungsmenü während des Betriebs eine unterschiedliche Wassereintritts- und -Ausgangsbasis erhalten wird.

Wenn für den Pumpendurchfluss Max. Wert eingestellt ist, stellt das Gerät den Pumpenbetrieb während des Heizbetriebs auf die unter \*Max. Pumpendrehzahl im Betriebseinrichtungsmenü eingestellte Leistung ein. Systemeinstellung 12:00am,Mo
Bivalente Heizung
Flüssigkeit
Man.Abtauen
Pumpenfließrate

\$\Displays \text{Wählen} \text{[4]} \text{Bestät.}

\*1

### 10. Warmw. abtauen

Grundeinstellung: Ja

Wenn die Warmwasser-Abtaufunktion auf "JA" eingestellt ist, wird während des Abtauzyklus Warmwasser aus dem Warmwasserspeicher verwendet. Wenn die Warmwasser-Abtaufunktion auf "NEIN" eingestellt ist, wird während des Abtauzyklus Warmwasser aus dem Heizkreis für die Fußbodenheizung verwendet.

Systemeinstellung 12:00am,Mo
Flüssigkeit
Man.Abtauen
Pumpenfließrate
Warmw. abtauen

\$\Displays W\text{ahlen}\$ Best\text{at.}

## 11. Heizsteuerung

Grundeinstellung: Komfort

Es gibt zwei Betriebsarten für die Steuerung der Verdichter-Betriebsfrequenz: "Komfort" oder "Effizienz".

In der Betriebsart Komfort läuft der Verdichter mit der maximalen Frequenz der Zone, um die eingestellte Temperatur schneller zu erreichen.

In der Betriebsart Effizienz läuft der Verdichter in der Anfangsphase mit der Teillastfrequenz, um Energie zu sparen.

Wenn "Effizienz" ausgewählt ist, wechselt die Zeiteinstellung zu Stufe 1, 2 und 3. Wenn die Zeit verlängert wird, erhöht sich die Kapazität langsam.

Systemeinstellung	12:00am,Mc
Man.Abtauen	
Pumpenfließrate	
Warmw. abtauen	
Heizsteuerung	
Wählen	[ <b>←</b> ] Bestät.

<sup>\*1</sup> Nur wenn die Auswahl für WW-Speicher Ja ist

<sup>※</sup> Die Beschreibung oben bezieht sich nur auf das Außengerät.
Für Innengeräte konsultieren Sie bitte das Installationshandbuch, die mit dem Innengerät geliefert wird.

## 12. Außenmessgerät

Grundeinstellung: [WärmeKühlMessg.: Nein]
[Tankmessgerät: Nein] \*Nur verfügbar,
wenn WärmeKühlMessg. auf Ja
eingestellt ist
[Elektriz messg. HP: Nein]

Systemeinstellung	12:00am,Mo
Pumpenfließrate	
Warmw. abtauen	
Heizsteuerung	
Außenmessgerät	
_ Wählen	[←] Bestät.

Es gibt zwei Systeme für den Erzeugungszähler-Anschluss: Ein-Erzeugungszählersystem (WärmeKühlMessg.) oder Zwei-Erzeugungszählersystem (WärmeKühlMessg. und Tankmessgerät)

Beide Systeme können alle Erzeugungsdaten für Heizung, Kühlung und Warmwasser direkt vom externen Zähler bereitstellen.

[ Elektr.messg.1 (PV-MG): Nein ] [ Elktr.messg.2 (Ges.Geb.): Nein ] [ Elktr.messg.3 (Reserve): Nein ]

Wenn WärmeKühlMessg. auf "Ja" eingestellt ist, werden die Daten zur Energieerzeugung der Wärmepumpe während des Heiz-, Kühl- und Warmwasserbetriebs vom externen Zähler gelesen 11.

Wenn WärmeKühlMessg. auf "Nein" eingestellt ist, werden die Daten zur Energieerzeugung der Wärmepumpe während des Heiz-, Kühl- und Warmwasserbetriebs vom Gerät berechnet.

Wenn WärmeKühlMessg. auf "Ja" eingestellt ist, werden die Daten zur Energieerzeugung der Wärmepumpe während des Heiz-, Kühl- und Warmwasserbetriebs vom externen Zähler gelesen 1.

Wenn Elektriz.messg. HP auf "Ja" eingestellt ist, werden die Daten zum Energieverbrauch der Wärmepumpe vom externen Zähler gelesen. Wenn Elektriz.messg. HP auf "Nein" eingestellt ist, werden die Daten zum Energieverbrauch der Wärmepumpe vom Gerät berechnet.

Wenn Elektr.messg.1 (PV-MG) auf "Ja", eingestellt ist, werden die Daten zur Energieerzeugung der Solaranlage vom externen Zähler gelesen und auf dem Cloud-System angezeigt.

Wenn Elktr.messg.2 (Ges.Geb.) auf "Ja", eingestellt ist, werden die Daten zum Energieverbrauch des Gebäudes vom externen Zähler gelesen und auf dem Cloud-System angezeigt.

Wenn Elktr.messg.3 (Reserve) auf "Ja", eingestellt ist, werden die vom Reserve-Stromzähler erhaltenen Daten zum Energieverbrauch vom externen Zähler gelesen und auf dem Cloud-System angezeigt.

1 Wenn ein Ein-Erzeugungszählersystem installiert ist, WärmeKühlMessg. auf Ja einstellen und Tankmessgerät auf Nein einstellen.

Wenn ein Zwei-Erzeugungszählersystem installiert ist, WärmeKühlMessg. auf Ja einstellen und Tankmessgerät auf Ja einstellen.

Bemerkung: Elektriz.messg. HP bezieht sich auf den Stromzähler, der den Verbrauch der Wärmepumpe misst. Elektriz.messg. 1 / 2 / 3 bezieht sich auf den Stromzähler Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3.

13. Statischer Druck

Grundeinstellung: Nein

Wenn "Nein" eingestellt ist, arbeitet der Motor des Außenlüfters mit einer normalen Geschwindiakeit.

Wenn "JA" eingestellt ist, arbeitet der Motor des Außenlüfters als Reaktion auf einen hohen statischen Druck mit einer höheren Drehzahl.

Systemeinstellung 12:00am,Mo

Warmw. abtauen

Heizsteuerung

Außenmessgerät

Statischer Druck

\$\Delta\$ Wählen [44] Bestät.

14. Kühlleistung

Grundeinstellung: Effizienz

Stellt die Kühlleistung fest.

Wenn "Effizienz" eingestellt ist, wird der Kühlbetrieb mit der Nennleistung durchgeführt.

Wenn "Komfort" eingestellt ist, wird der Kühlbetrieb mit maximaler Leistung durchgeführt.

Heizsteuerung
Außenmessgerät
Statischer Druck
Kühlleistung

Mählen
Heizstät

Systemeinstellung

12:00am,Mo

## 3-3. Betriebseinstellung

### Heizen


## 15. Wassertemp.-Sollwert Heizen

Grundeinstellung: Heizkurve

Stellen Sie die Vorlaufsolltemperatur für den Heizbetrieb ein.

Heizkurve: Einstellung zur Berechnung der Vorlauftemperatur nach einer Heizkurve.

Festwert: Stellen Sie die Temperatur des Zirkulationswassers direkt ein.



## 16. Sommerabschaltung

Wenn das Außengerät in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur häufig einund ausgeschaltet wird, können Sie die folgenden Einstellungen verwenden, um die Häufigkeit zu verringern.

## a. Sommerabschaltung

Grundeinstellung: 24°C

Stellen Sie die Außentemperatur ein, bei der die Heizung ausgeschaltet wird Der Einstellbereich ist 6°C~35°C

## b. Außentemp. für Heizung EIN


Grundeinstellung: 23°C

Stellen Sie die Außentemperatur ein, um mit dem Heizen zu beginnen. Der Einstellbereich ist is  $5^{\circ}C^{-}X^{\circ}C$  (X ist Heizen AUS Temp. -1)

## c. Verzögerungszeit für Heizung EIN

Grundeinstellung: 0:30 Min.

Stellen Sie die Verzögerungszeit von Heizen AUS auf Heizung EIN.




## 17. ∆T für Heizbetrieb

Grundeinstellung: 5°C

Stellen Sie die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf- und Rücklauf im Heizkreis zum Wiedereinschalten des Heizbetriebs ein.

Je größer der ΔT-Wert, desto energiesparender der Betrieb, jedoch mit gewissen Einbußen beim Komfort. Je kleiner der ΔT-Wert, desto geringer die Energieeinsparungen, jedoch bei höherem Komfort.

Einstellbereich: 1°C - 15°C



### Kühlen \* Nur Kühlmodell


## 18. Wassertemp.-Sollwert Kühlen

Grundeinstellung: Heizkurve

Stellen Sie die Vorlaufsolltemperatur für den Kühlbetrieb ein.

Heizkurve: Einstellung zur Berechnung der Vorlauftemperatur nach einer Heizkurve

Festwert: Stellen Sie die Temperatur des Zirkulationswassers direkt ein.




## 19. AT für Kühlbetrieb

Grundeinstellung: 5°C

Stellen Sie die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf- und Rücklauf im Heizkreis zum Wiedereinschalten des Kühlbetriebs ein.

Je größer der ΔT-Wert, desto energiesparender der Betrieb, jedoch mit gewissen Einbußen beim Komfort. Je kleiner der ΔT-Wert, desto geringer die Energieeinsparungen, jedoch bei höherem Komfort.


Der Einstellbereich ist 1°C ~ 15°C



Die Beschreibung oben bezieht sich nur auf das Außengerät.
Für Innengeräte konsultieren Sie bitte das Installationshandbuch, die mit dem Innengerät geliefert wird.

Heizen Außentemp, steiat 20. Außentemp. für Heizen -> Kühlen Grundeinstellung: 15°C Stellen Sie die Außentemperatur für das automatische Umschalten vom Heiz-Kühlen in den Kühlbetrieb ein. Finstellbereich: 11°C - 25°C **■** 15°C **▶** Prüfintervall: 1 Stunde















3 Dauer (d. h. Entkeimungsdauer ab Erreichen der Entkeimungstemperatur, 5 ~ 60 Minuten)

\* Wenn die Außenlufttemperatur unter -15°C liegt Die Temperatur des Tanks darf nur auf etwa 55°C ansteigen. (Schalten Sie den externen Heizstabs ein, um die Entkeimung durchzuführen. Innengerät erforlderlich). Die Entkeimungstemperatur ist vom jeweiligen Modell abhängig.

Die Verwendung/Nichtverwendung des Entkeimungsmodus muss eingestellt werden.



<sup>※</sup> Die Beschreibung oben bezieht sich nur auf das Außengerät. Für Innengeräte konsultieren Sie bitte das Installationshandbuch, die mit dem Innengerät geliefert wird.

## 3-4. Service-Einstellungen

## 26. Max. Pumpendrehzahl


Grundeinstellung: Abhängig vom Modell

Normalerweise muss keine Änderung der Grundeinstellung vorgenommen werden.

Bei zu lauten Pumpengeräuschen usw. können Sie diese Einstellung jedoch anpassen.

Darüber hinaus hat die Einheit Entlüften Funktion.

Wenn die Einstellung Pumpenfluss Max. Wert ist, ist diese Einstellung die Leistung der festen Pumpe, die während des Betriebs im Raum läuft.



# 27. Estrichtr. Schalten Sie das Estrichtrocknungsprogramm ein. Wählen Sie "Bearbeiten", um die Temperatur für jeden Schritt einzustellen (1 ~ 99 1 ist für 1 Tag). Einstellbereich: 25 – 55 °C Wählen Sie EIN aus, um das Estrichtrocknungsprogramm zu starten.

## 28. Service-Kontakt


Geben Sie den Namen und die Telefonnummer von bis zu zwei Kundendienstkontakten ein, an die sich der Betreiber bei Störungen oder Ausfällen wenden kann. (2 Elemente)






Stufe

## 3-5. Bedieneinheit Einrichten



Grundeinstellung: Nur 1 BE

Stellen Sie "Nur 1 BE" ein, wenn nur eine Fernbedienung installiert ist. Stellen Sie "2 Been" ein, wenn zwei Fernbedienungen installiert sind.



## 4. Service und Wartung


Sie haben das Passwort vergessen und können die Bedieneinheit nicht betätigen

+ + + > 5 Sek. lang gedrückt halten.
Wenn das Fenster zum Eingeben des Entsperr-Kennworts erscheint, wählen Sie "Bestätigen" aus und es setzt sich zurück.
Das Kennwort wird zu 0000. Jetzt können Sie ein neues Kennwort festlegen.


(HINWEIS) Wird nur angezeigt, wenn die Bedieneinheit durch ein Kennwort

## Wartungsmenü

gesperrt ist.



## Spezialmenü

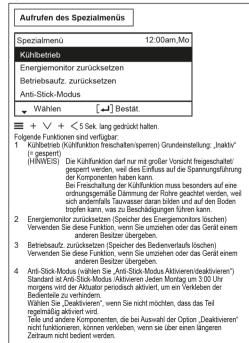

※ Die Beschreibung oben bezieht sich nur auf das Außengerät. Für Innengeräte konsultieren Sie bitte das Installationshandbuch, die mit dem Innengerät geliefert wird.